



报告编号：皖 WH20241000153

安徽钜能能源发展有限责任公司  
叶集区 312 国道综合能源港建设项目（加油部分）  
**安全设施竣工验收评价报告**  
(报批本)

建设单位：安徽钜能能源发展有限责任公司  
建设单位负责人：XXXX  
建设项目单位：安徽钜能能源发展有限责任公司  
建设项目单位主要负责人：XXX  
建设项目单位联系人：XXX  
建设项目单位联系电话：XXX

(建设单位公章)

2024 年 12 月

报告编号：皖 WH20241000153

安徽钜能能源发展有限责任公司  
叶集区 312 国道综合能源港建设项目（加油部分）  
安全设施竣工验收评价报告  
(报批本)

评价机构名称：安徽本质安全工程咨询有限公司

资质证书编号：APJ-（皖）-004

法定代表人：章亦军

技术负责人：崔鑫

项目负责人：杨健

评价机构联系电话：0566-2096590

(评价单位公章)

2024 年 12 月

## 前 言

安徽钜能能源发展有限责任公司叶集区 312 国道综合能源港建设项目属安徽钜能能源发展有限责任公司全额投资建设的新建项目，位于 XXX，主要经营 XXX 业务。目前该站已完成建设，加气部分已取得燃气经营许可证进入正式运营，充电部分已正常营业。该站加油部分已取得试生产批复，进入试生产阶段。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 3.0.9 条的规定，该站属于二级加油加气合建站。按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》等规定，该站加油部分在建成并经竣工验收合格后方可申领危险化学品经营许可证。

受安徽钜能能源发展有限责任公司的委托，我公司对其叶集区 312 国道综合能源港建设项目（加油部分）进行安全设施竣工验收评价。

为此我公司组建了验收评价项目组，深入现场，收集了该项目的设备、设施、检测、检验、消防、安全管理等安全生产条件方面的有关资料；对该项目主要装置、设备、设施和系统的安全设施进行安全评价。根据《安全评价通则》、《安全验收评价导则》、《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》的要求，科学、客观、公正地评价项目的安全性与符合性，得出明确的安全评价结论，编制了《安徽钜能能源发展有限责任公司叶集区 312 国道综合能源港建设项目（加油部分）安全设施竣工验收评价报告》。

本报告是在委托方所提供资料、站场现有实际情况的基础上编制而成，委托方提供资料的真实性和完整性、站场的实际情况，将直接对本报告的有效性产生影响。如委托方在经营过程中，项目的工艺、设备、设施、规模、周围环境、原辅材料等发生变化，该站的安全程度也随之发生变化，本报告将失去真实性及有效性。

在本次安全验收评价工作中，得到了安徽钜能能源发展有限责任公司大力支持和积极配合，在此表示衷心的感谢。

# 目 录

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>第一章 前期准备 .....</b>                      | <b>1</b>  |
| 1.1 评价目的 .....                             | 1         |
| 1.2 安全评价对象和范围 .....                        | 1         |
| 1.3 安全评价工作经过和程序 .....                      | 1         |
| <b>第二章 建设项目概况 .....</b>                    | <b>3</b>  |
| 2.1 建设单位概况 .....                           | 3         |
| 2.2 建设项目概况 .....                           | 3         |
| <b>第三章 危险、有害因素辨识结果及依据说明 .....</b>          | <b>12</b> |
| 3.1 经营的或储存的危险化学品理化性能指标、危险性和危险类别及数据来源 ..... | 12        |
| 3.2 建设项目可能造成火灾、爆炸、中毒、灼烫事故的危险、有害因素及其分布 .... | 13        |
| 3.3 建设项目可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素及其分布 .....     | 13        |
| 3.4 重大危险源辨识结果 .....                        | 14        |
| <b>第四章 安全评价单元划分结果及理由说明 .....</b>           | <b>15</b> |
| <b>第五章 采用的安全评价方法及理由说明 .....</b>            | <b>16</b> |
| <b>第六章 定性、定量分析危险、有害程度的结果 .....</b>         | <b>17</b> |
| 6.1 固有危险程度分析 .....                         | 17        |
| 6.2 风险程度分析 .....                           | 20        |
| 6.3 事故案例 .....                             | 23        |
| <b>第七章 安全条件的分析结果 .....</b>                 | <b>26</b> |
| 7.1 建设项目的安全条件 .....                        | 26        |
| 7.2 安全生产条件的分析结果 .....                      | 35        |
| 7.3 可能发生的危险化学品事故、后果及对策 .....               | 46        |
| <b>第八章 结论和建议 .....</b>                     | <b>48</b> |
| 8.1 安全评价结论 .....                           | 48        |
| 8.2 专家组评审与整改复查情况 .....                     | 49        |
| 8.3 进一步提高安全条件的建议 .....                     | 51        |
| <b>第十章 安全评价报告附件 .....</b>                  | <b>54</b> |
| 10.1 选用的安全评价方法简介 .....                     | 54        |
| 10.2 定性、定量分析危险、有害程度的过程 .....               | 56        |
| 10.3 安全评价依据 .....                          | 102       |
| 10.4 报告的其他附件材料 .....                       | 107       |

## 第一章 前期准备

### 1.1 评价目的

- 1、为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，确保建设项目中的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证建设项目建成后在安全生产方面符合国家的有关法律、法规、标准和规定。
- 2、为安全验收把关，确保建设项目正式投产运营之后，系统能够安全运行；保障作业人员在生产过程中的安全。
- 3、通过检查建设项目在系统上配套安全设施的状况（完备性和运行有效性）来验证系统安全，得出建设项目安全设施是否达到竣工验收条件的结论。为企业强化危险化学品的安全管理，为应急管理部门实行安全监管提供参考。
- 4、验证安全设计专篇中安全措施和设施的落实和有效性。

### 1.2 安全评价对象和范围

评价对象：安徽钜能能源发展有限责任公司叶集区 312 国道综合能源港建设项目（加油部分）。

评价范围：主要包括该站的选址、总平面布置、主要加油设备、加油工艺、公辅设施、加油安全管理。具体的内容：xxx。

该站成品油运输委托有资质的单位进行运输，项目原材料的外部运输不在本次的评价范围内；该站加气部分不在本次的评价范围；因原设计中的换电设备没有建设，不在本次验收范围。

### 1.3 安全评价工作经过和程序

#### 1.3.1 安全评价工作经过

在确定评价对象和范围后，评价组认真收集、整理评价所需各种资料 and

数据，将评价过程中遇到的问题及时反馈给安徽钜能能源发展有限责任公司，与该公司管理和技术人员进行交流，交换意见，在安徽钜能能源发展有限责任公司工作人员大力支持和配合下，完成安全验收评价报告编制工作。

### 1.3.2 安全评价工作程序

本次安全验收评价工作程序如图 1-1 所示。



图 1-1 安全验收评价工作程序

## 第二章 建设项目概况

### 2.1 建设单位概况

安徽钜能能源发展有限责任公司成立 xxx。

安徽钜能能源发展有限责任公司叶集区 312 国道综合能源港建设项目属安徽钜能能源发展有限责任公司全额投资建设的新建项目，位于 xxx，主要经营 xxx 业务。目前该站已完成建设，加气部分已取得燃气经营许可证进入正式运营，充电部分已正常营业。该站加油部分已取得试生产批复，进入试生产阶段。

安徽钜能能源发展有限责任公司叶集平岗分公司成立于 xxx。2024 年 12 月 18 日，安徽钜能能源发展有限责任公司叶集平岗分公司取得了企业名称变更自主申报登记通知书，将“安徽钜能能源发展有限责任公司叶集平岗分公司”名称变更为“安徽钜能能源发展有限责任公司叶集平岗加油站”。按照商务部门规定的加油站命名要求，经与该公司商定，安徽钜能能源发展有限责任公司叶集区 312 国道综合能源港建设项目（加油部分）以“安徽钜能能源发展有限责任公司叶集平岗加油站”名称申领危化品经营许可证。

叶集区应急管理局要求该企业申请该项目（加油部分）安全设施竣工验收前，应取得六安市商务局出具的“六安市加油站规划确认函”。该企业于 2024 年 12 月 13 日取得了六安市商务局《六安市加油站规划确认函》（六油规〔2024〕20 号），及时组织开展了本次安全设施竣工验收工作。

### 2.2 建设项目概况

#### 2.2.1 建设项目基本情况

该站的基本情况下见表。

表 2-1 该站加油部分基本情况一览表

| 序号 | 名称 | 基本情况 |
|----|----|------|
|----|----|------|

|    |                    |                           |
|----|--------------------|---------------------------|
| 1  | 建设项目总名称            | 叶集区 312 国道综合能源港建设项目       |
| 2  | 本次验收项目名称           | 叶集区 312 国道综合能源港建设项目（加油部分） |
| 3  | 项目建设地址             | .....                     |
| 4  | 建设项目性质             | ■新建 □改建 □扩建               |
| 5  | 占地面积               | 4884m <sup>2</sup>        |
| 6  | 建设单位               | 名称 安徽钜能能源发展有限责任公司         |
|    |                    | 统一社会信用代码 .....            |
|    |                    | 企业类型 .....                |
|    |                    | 法定代表人 .....               |
| 6  | 非独立法人分公司           | 名称 .....                  |
|    |                    | 统一社会信用代码 .....            |
|    |                    | 企业类型 .....                |
|    |                    | 负责人 .....                 |
| 7  | 项目总投资              | .....                     |
| 8  | 项目登记信息单            | .....                     |
| 9  | 建设用地规划许可证          | .....                     |
| 10 | 不动产权证              | .....                     |
| 11 | 安全条件备案告知书          | .....                     |
| 12 | 安全设施设计备案告知书        | .....                     |
| 13 | 项目建设情况             | .....                     |
| 14 | 安全投入               | .....                     |
| 15 | 特殊建设工程消防验收审查、验收意见书 | .....                     |
| 16 | 应急预案备案             | .....                     |
| 17 | 建设工程防雷检测报告         | .....                     |
| 18 | 开工时间               | .....                     |
| 19 | 竣工时间               | .....                     |
| 20 | 试生产批复              | .....                     |
| 21 | 试生产延期告知书           | .....                     |
| 22 | 规划确认函              | .....                     |

### 2.2.2 项目当前运行管理情况

安徽钜能能源发展有限责任公司和六安市叶集区皖能综合能源服务有

限公司签订了合作协议，由六安市叶集区皖能综合能源服务有限公司委派专业人员负责安徽钜能能源发展有限公司叶集区 312 国道综合能源港建设项目全部的日常运行工作，该站安全生产工作的主体责任仍然由安徽钜能能源发展有限责任公司承担。

### 2.2.3 项目所在地理位置及占地面积

安徽钜能能源发展有限责任公司叶集区 312 国道综合能源港建设项目位于……。

安徽钜能能源发展有限责任公司叶集区 312 国道综合能源港建设项目总占地面积……。

该站的区域位置见下图。

……

图 2-1 站场区域位置图

### 2.2.4 加油采用的卸油、加油及油气回收工艺流程

该站的加油工艺采用潜油泵加油工艺。

工艺流程主要分为卸油、储油、加油、液位计量四部分。

#### 1) 卸油及卸油油气回收

柴油卸油：该站采用密闭卸油方式，卸油口设快速接头。油品由油罐车通过公路运输送至加油站后，稳油 15 分钟，用能监测接地状态的静电接地仪、接地夹接地后，通过插入式软管快速接头自流卸入相应油罐。

汽油卸油：该站采用密闭卸油方式，卸油口设快速接头。油品由油罐车通过公路运输送至加油站后，稳油 15 分钟，用能监测接地状态的静电接地仪、接地夹接地后，通过插入式软管快速接头自流卸入相应油罐。

先连接好卸油胶管和油气回收胶管，然后打开罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门，再开启罐车卸油阀门卸油。油罐内油气通过卸油油气回收管经快速接头排入油罐车（通气管管口设置压力真空阀器）。卸油结束时，先关闭罐车卸油阀门，再关闭罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门，最后拆除油气回收胶管。

油罐车密闭卸油及卸油油气回收工艺基本流程如下：

①柴油卸油工艺框图如下：




图 2-1 柴油卸油工艺流程

② 汽油卸油工艺框图如下：

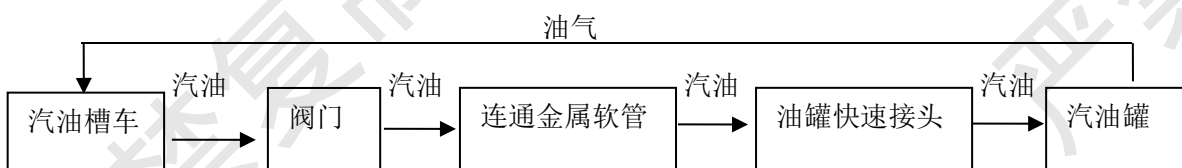


图 2-2 汽油卸油工艺流程

## 2) 储油

对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间根据实际经营状况而定，一般 3 天到 5 天，从而保证加油站不会出现脱销现象。

## 3) 加油及加油油气回收

**柴油加油：**该站采用潜油泵加油工艺，管道采用双层复合管，复合管以 5‰坡度坡向油罐，加油机底部供油管道上设剪切阀，当给车辆加油时，开启油罐内的潜油泵，将油罐的油品打出，通过复合管、加油机加油枪加至车辆的油箱。

**汽油加油：**该站采用潜油泵加油工艺，管道采用双层复合管，复合管以 5‰坡度坡向油罐，加油机底部供油管道设剪切阀，当给车辆加油时，开启油罐内的潜油泵，将油罐的油品打出，通过复合管、加油机加油枪加至车辆的油箱。汽油加油时，将加油枪枪管处的集气罩罩住汽车油箱口，客户油箱中的油气由加油机中的真空泵回收，经加油油气回收管进入油罐，保持油罐压力平衡。

①柴油加油工艺框图如下：



图 2-3 柴油加油工艺流程

②汽油加油工艺框图如下：

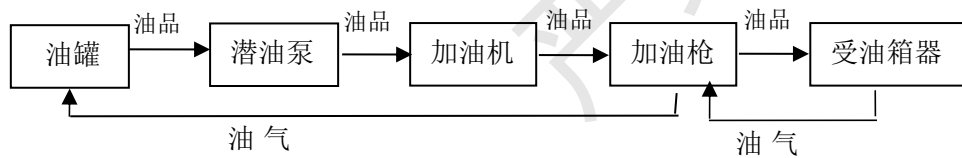


图 2-4 汽油加油工艺流程图

该站 4 只油罐均设置高、低液位报警仪，油罐和油管设泄漏监控装置，在线监控装置放置在站房有人值守处；加油机罩棚和站房便利店柜台均设置紧急切断按钮；加油机自带急停开关；站内设置视屏监控系统一套，在油罐加油区、进出口道路、卸油位置等敏感位置设置视频探头。

### 5) 充电工艺流程

电动汽车达到充电桩位置、停稳车辆、手机扫码、自付充电、充电结束后离开。

### 6) 危险工艺辨识

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（原安监总管三〔2009〕116 号）以及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（原安监总管三〔2013〕3 号）的规定进行判定：该项目不涉及国家重点监管的危险化工工艺。

## 2.2.5 主要装置（设备）和设施布局

……。

站区总平面布置见附件材料。

## 2.2.6 上下游生产装置的关系

上下游装置关系如下图。

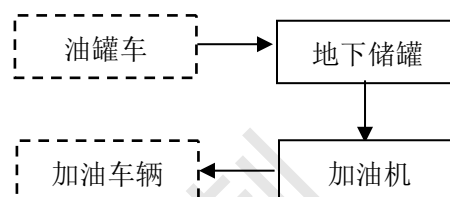


图 2-8 上下游装置关系

### 2.2.7 工艺的成熟可靠性

该站加油工艺来源于国内成熟工艺，具有成熟可靠性。

### 2.2.8 主要建构筑物情况

站场加油部分主要建、构筑物名称、结构形式、火险类别、耐火等级、占地面积、建筑面积、层数见下表（加气部分未列入）。

表 2-3 主要建、构筑物一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 占地面积 (m <sup>2</sup> ) | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 建筑结构  | 耐火等级  | 备注    |
|----|-------|------------------------|------------------------|-------|-------|-------|
| 1  | ..... | .....                  | .....                  | ..... | ..... | ..... |
| 2  | ..... | .....                  | .....                  | ..... | ..... | ..... |
| 3  | ..... | .....                  | .....                  | ..... | ..... | ..... |
| 4  | ..... | .....                  | .....                  | ..... | ..... | ..... |
| 5  | ..... | .....                  | .....                  | ..... | ..... | ..... |

### 2.2.9 主要经营物料的品种名称、数量、储存形式

该站加油部分主要经营汽油、柴油，无生产过程，不涉及原辅材料、产品、中间产品。经营的汽油、柴油名称、数量和储存方式见下表。

表 2-4 经营的品种、名称、数量及储存方式

| 名称     | 危险化学品目录序号 | 火灾危险性类别 | 储存位置  | 储存容积  |
|--------|-----------|---------|-------|-------|
| 汽油     | .....     | .....   | ..... | ..... |
| 柴油     | .....     | .....   | ..... | ..... |
| 电动汽车充电 | .....     | .....   | ..... | ..... |

### 2.2.10 站区装置、设备、设施情况

表 2-5 主要装置、设备和设施

| 序号 | 设备名称  |       | 规格型号  | 材质    | 数量    | 涉及介质  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | ..... |       | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 2  | ..... |       | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 3  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 4  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 5  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 6  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

|    |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 8  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 9  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 10 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 11 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 12 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 13 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 14 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 15 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 16 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

### 2.2.11 站场等级划分情况

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定，该站等级划分标准如下表。

表 2-6 加油与 LNG 加气合建站的等级划分

| 合建站等级 | 油罐与 LNG 储罐总容积计算公式               |
|-------|---------------------------------|
| 一级    | $V_{O1}/240+V_{LNG1}/180\leq 1$ |
| 二级    | $V_{O2}/180+V_{LNG2}/120\leq 1$ |
| 三级    | $V_{O3}/120+V_{LNG3}/60\leq 1$  |

注:1  $V_{O1}$ 、 $V_{O2}$ 、 $V_{O3}$  分别为一、二、三级合建站中油品储罐总容积( $m^3$ );  $V_{LNG1}$ 、 $V_{LNG2}$ 、 $V_{LNG3}$  分别为一、二、三级合建站中 LNG 储罐的总容积( $m^3$ )。“/”为除号。

2 柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

3 当油罐总容积大于  $90m^3$  时，油罐单罐容积不应大于  $50m^3$ ；当油罐总容积小于或等于  $90m^3$  时，汽油罐单罐容积不应大于  $30m^3$ ，柴油罐单罐容积不应大于  $50m^3$ 。

4 LNG 储罐的单罐容积不应大于  $60m^3$ 。

根据计算公式： $V_{O2}/180+V_{LNG2}/120\leq 1$ ， $90/180+60/120=1$ ，对照上表可知该站等级为二级加油加气合建站。

### 2.2.12 公辅工程

#### 1、供配电

该站的生产设备为三级负荷，站内用电主电源引自市政供电，站内设一台  $800kVA$  室外箱变变压器：变压后一路为充电区供电；一路为经配电房再分配至加油、洗车等区域使用；该站应急照明、信息系统用电为二级负荷。应急照明灯具采用自带蓄电池提供备用电源，信息系统配备有 UPS 电源做

为备用电源。

## 2、给水

该站运行无工艺用水，生活用水来自当地自来水供水管网。

## 3、排水

站内排水系统采用污废合流排水方式，生活废水排入化粪池，经处理后委托外运；场地冲洗污水通过排水沟排至油水分离池，经油水分离处理后委托外运；罩棚雨水经管道收集后散排；油罐清洗污水经收集后，交有相应处理资质的单位处理。

## 4、消防

该站配备了 5kg 手提式干粉灭火器 34 只，35kg 推车式干粉灭火器 4 只，灭火毯 5 块，消防沙箱 2 座，每个沙箱配有消防沙 2m<sup>3</sup>，消防桶 1 只，消防锹 2 把。外部消防主要依托叶集区消防大队。

### 2.2.13 项目所在地的自然条件

建设项目所在地位于六安市叶集区，当地的气象、水文、地质、地震等自然情况如下。

#### 2.2.13.1 气象气候

六安市叶集区属江淮之间，具有明显的亚热带向暖温带过渡地带气候特征。年平均气温 15.43℃，日平均气温稳定 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的持续天数 227—229 d，活动积温 4920℃，极端最高温度 41.2℃，极端最低气温 -10.9℃，无霜期 222 d，全年降水量 970mm~1400 mm，年最多降水量 1450 mm（1983 年），日最大降水量为 210.6 mm（1984 年 6 月 13 日），月最少降水量 0 mm。

四季降水量分配情况：春季 26%，夏季 44%，秋季 20%，冬季 10%。多年平均蒸发量 1314.3mm（80mm 口径蒸发皿的蒸发量）。太阳年辐射总量为 117~122 千卡/cm<sup>2</sup>，年平均日照时数 2163h，雨热同期。

常年主导风向东南风，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期较长，季风较显著，冬冷夏热，四季分明。

#### 2.2.13.2 水文

六安市叶集区濒临淮河，城区范围内主要河流有沿岗河与史河；史河发源于金寨县斑竹园乡，为淮河一级支流，全长 216 公里，流域面积达 6880 平方公里，在霍邱县三河尖入淮河。流经叶集段的河长 13 公里，为豫、皖两省的界河，也是叶集城区的饮用水源之一。沿岗河发源地为霍邱西冯井，起止点分别为逸桥涵和城西湖，河长 37 公里，流域面积为 426 平方公里，河道平均比降为 0.20‰。

#### **2.2.13.3 地质**

叶集地貌类型可分丘陵、沉积台地、沙湾地三种。丘陵主要分布于东北部，面积 131.32 平方千米，海拔一般在 38.5—110 米之间，丘陵周围常常剥蚀堆积台地存在，两丘之间的冲地大部分为梯形水田；沉积台地主要分布于北部，面积约为 102.54 平方千米，台地土层深厚，由洪水冲积形成，地表由于受流水的冲刷影响，成高差为 10—40 米的岗地；沙湾地主要分布在西部与南部，总面积 27.855 平方千米，土壤系史河上游冲泻下来的泥沙和东部丘陵地带崩泻而来泥土长期淤积而成，肥沃松软，被称为“夜潮土”。

#### **2.2.13.4 地震**

依据国家地震总局颁布的《全国地震裂度区划图》，划定六安市叶集区的地震基本烈度为 6 度。

#### **2.2.14 项目外部依托条件或设施**

##### **电源**

该站供电引自市政供电，变压后的 380/220V 供站内使用，站区设室外箱变为充电区供电；配电房设置了配电柜为加油加气等供电，站长室设置 UPS 电源一个，用于站内报警、监控等的信息系统二级负荷的供电。

### 第三章 危险、有害因素辨识结果及依据说明

#### 3.1 经营的或储存的危险化学品理化性能指标、危险性和危险类别及数据来源

该站经营的油品主要是汽油和柴油，汽油、柴油属于《危险化学品目录》（2015 版，2022 年修订）所列的危险化学品，其中汽油属于国家首批重点监控的危险化学品，该站不涉及易制毒、剧毒品。辨识依据：

- （1）《危险化学品安全技术全书》（张海峰主编，化学工业出版社，2008）
- （2）《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018 版）
- （3）《危险化学品目录》（2015 年版，2022 年修订）
- （4）《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三〔2011〕95 号）
- （5）《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12 号）
- （6）《易制毒化学品名录》和相关补充文件
- （7）《易制爆危险化学品名录》（2017 年版）等。

表 3-1 危险化学品理化性质、危险特性及危险类别

| 序号 | 化学<br>品<br>名称 | 危险化<br>学品序<br>号 | 化学品理化性能和毒性指标      |           |                      |                                               |                                                                    | 火<br>灾<br>危<br>险<br>性 | 危险类别                                                                                             |
|----|---------------|-----------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                 | 状态<br>(气、固、<br>液) | 闪点<br>(℃) | 爆炸<br>极<br>限%(<br>V) | 毒 性                                           |                                                                    |                       |                                                                                                  |
|    |               |                 |                   |           |                      | LD <sub>50</sub>                              | LC <sub>50</sub>                                                   |                       |                                                                                                  |
| 1  | 汽油            | 1630-2          | 液                 | ≤-37      | 1.7～<br>9.9          | 67000mg/kg<br>(120 号<br>溶 剂 汽<br>油)(小<br>鼠经口) | 103000mg/<br>m <sup>3</sup> , (120 号<br>溶剂汽油)<br>( 小 鼠 吸<br>入, 2h) | 甲                     | 易燃液体,类别2*; 生殖<br>细胞致突变性,类别1B;<br>致癌性,类别2; 吸入危害,<br>类别1; 危害水生环境-<br>急性危害,类别2; 危害水<br>生环境-长期危害,类别2 |
| 2  | 柴油            | 1674            | 液                 | ≥45       | 1.3～<br>6.0          | 无资料                                           | 无资料                                                                | 乙<br>类                | 易燃液体,类别3                                                                                         |

资料来源：《危险化学品安全技术全书》（张海峰主编，化学工业出版社，2008），《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018 版），《危险化学品目录》（2015 年版，2022 年修订）

### 3.2 建设项目可能造成火灾、爆炸、中毒、灼烫事故的危險、有害因素及其分布

该项目加油部分的主要危險、有害因素火灾、爆炸、中毒和窒息，其分布见表 3-2（危險、有害因素辨识过程见 10.2）。

表 3-2 主要危險、有害因素及其分布

| 序号 | 可能造成的事故类别 | 存在部位                                                                  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 火灾、爆炸     | 罩棚：加油机进行加油作业；埋地油罐区：油槽车进行卸油作业、量油作业、清罐作业；维修：加油机、埋地油罐检修作业；配电间、充电区域、洗车场所等 |
| 2  | 中毒和窒息     | 罩棚：加油机进行加油作业；埋地油罐区：油槽车进行卸油作业；维修：埋地油罐等受限空间检修作业等                        |

### 3.3 建设项目可能造成作业人员伤亡的其它危險、有害因素及其分布

该站加油部分可能造成作业人员伤亡的其它危險、有害因素有：物体打击、触电、车辆伤害、坍塌、高处坠落、高、低温伤害等危害。其分布见表 3-3（危險、有害因素辨识过程见 10.2）。

表 3-3 其它危險、有害因素及其分布

| 序号 | 可能造成人员伤害事故类别 | 危險有害因素                   | 场所分布部位                                                                                       |
|----|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 物体打击         | 建构筑物的辅设物或附件脱落，车辆运行时的物体打击 | 加油区域、车辆进出口、站房等                                                                               |
| 2  | 车辆伤害         | 机动车辆挤压或碰撞                | 加油和充电区域：给过往车辆进行加油、充电作业<br>埋地油罐区：油槽车卸油作业                                                      |
| 3  | 高处坠落         | 安全设施不到位，导致人员从高处坠落        | 加油区域：罩棚顶上照明灯具检修作业<br>站房屋面：站房屋面检修、通气管上阻火器检修作业                                                 |
| 4  | 触电           | 电气设备及管道线路                | 加油区域：加油机进行加油作业<br>站房：箱式变压器及其他电气设备的使用、电气设备的检修作业<br>加油区域：罩棚顶照明灯具、线路检修作业 埋地管线；充电区域：充电设备设施、洗车场所等 |

| 序号 | 可能造成人员伤亡事故类别 | 危险有害因素            | 场所分布部位            |
|----|--------------|-------------------|-------------------|
| 5  | 坍塌           | 自然灾害、建构筑物本身存在质量问题 | 罩棚、站房、围墙，开挖土石方作业等 |
| 6  | 起重伤害         | 起重机和起吊重物          | 施工和检维修作业中的起重操作    |
| 7  | 高、低温         | 长期室外作业            | 站区                |

### 3.4 重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），该站未构成重大危险源（具体辨识过程见本报告第 10.2 节）。

## 第四章 安全评价单元划分结果及理由说明

依据危险、有害因素辨识分析结果，结合项目平面布置及工艺特点，按照评价单元划分的原则和要求，划分为外部安全条件、总平面布置、主要装置和设施、公辅工程 and 安全管理 5 个评价单元。评价单元划分及理由说明见表 4-1。

表 4-1 评价单元划分及理由说明

| 序号 | 评价单元    | 单元内容                                  | 理由说明                                                       |
|----|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 项目选址条件  | 项目选址、外部安全间距、外部环境、自然条件                 | 为避免遗漏本项目内外部条件可能产生的危险有害因素，以可能产生危险性较大的场所和范围来划分评价单元，提高评价的准确性。 |
| 2  | 总平面布置   | 功能分区、工艺和建筑物布置、站内道路、内部防火距离等            |                                                            |
| 3  | 主要装置、设施 | 油罐、工艺系统等                              |                                                            |
| 4  | 公辅工程    | 消防设施及给排水、电气装置、采暖通风、建筑物、绿化等            |                                                            |
| 5  | 安全管理    | 安全管理制度、安全生产责任制、安全操作规程、安全管理组织机构、从业人员资格 |                                                            |

## 第五章 采用的安全评价方法及理由说明

根据该站具体情况，本评价报告采用定性评价和定量评价两类评价方法，包括安全检查表、事故树和事故后果模拟对该站进行定性、定量安全评价。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等标准、规范，对该站加油部分逐项进行现场检查。运用预先危险性分析和事故后果模拟对汽油罐进行火灾、爆炸危险性分析评价。同时运用事故树方法分析该站加油部分发生火灾、爆炸事故的途径及事故因素之间的关系。

选用的评价方法见下表，评价方法简介见 10.1。

表 5-1 评价方法选择及其理由说明

| 序号 | 评价单元    | 评价方法                          | 理由说明                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 项目选址条件  | 安全检查表法                        | 1.采用安全检查表法检查工艺、设备、建筑等是否符合相关法律、法规和标准、规范的要求；<br>2.定性分析危险有害因素的固有危险程度，大体识别与系统有关的主要危险，鉴别产生危险的原因，预测事故发生对人员和系统的影响，判别危险等级并提出消除或控制危险的对策措施，采用预先危险性分析法；<br>3.事故树分析是一种既能定性又能定量的逻辑演绎评价方法，是从结果到原因描绘事故发生的有向逻辑树，在逻辑树中相关原因事件之间用逻辑门连接，构成逻辑树图，为判明事故发生的途径及事故因素之间的关系提供一种最形象、最简洁的表达形式；<br>4.事故后果模拟能够更直观分析存在的危险性。 |
| 2  | 总平面布置   | 安全检查表法                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | 主要装置或设施 | 安全检查表法、预先危险性分析、事故树、事故后果模拟评价方法 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4  | 公辅工程    | 安全检查表法<br>预先危险性分析法            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | 安全管理    | 安全检查表                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 第六章 定性、定量分析危险、有害程度的结果

### 6.1 固有危险程度分析

该站加油部分涉及的危险化学品汽油、柴油属于《危险货物品名表》(GB12268-2012)中的易燃液体,不涉及《危险货物品名表》(GB12268-2012)中的第 1.1 类爆炸品、第 6.1 毒害品和第 8 类腐蚀品。但是涉及的柴油、汽油具有一定的可燃性、毒性,其中汽油一旦泄漏其蒸气就会在空气中扩散形成爆炸性气体混合物,具有爆炸性。

**6.1.1 定量分析建设项目中具有爆炸性,可燃性、毒性、腐蚀性的化学品数量、浓度(含量)、状态和所在的作业场所(部位)及其状况(温度、压力)**

加油部分涉及的化学品的危险性、数量、浓度、状态和所在作业场所及其状况见表 6-1。

表 6-1 化学品危险特性、数量、浓度、状态及分布

| 序 号 | 物 质 | 数量 (t) | 浓度 (%) | 状 态 | 场 所           | 温度 (°C) | 压力 (Mpa) |
|-----|-----|--------|--------|-----|---------------|---------|----------|
| 1   | 汽油  | 45     | 99.99  | 液   | 汽油储罐、加油区、输送管道 | 常温      | 常压       |
| 2   | 柴油  | 53.1   | 99.99  | 液   | 柴油储罐、加油区、输送管道 | 常温      | 常压       |

### 6.1.2 定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度

#### 6.1.2.1 各个作业场所的固有危险程度

采用预先危险性分析法对主要装置或设施和公辅工程存在的固有危险、有害因素可能导致事故的原因、后果分析,确定可能造成各类事故的固有危险程度,提出消除、预防、控制和减少危险、有害因素的对策和措施,评价结果见表 6-2。详细过程见 10.2。

通过预先危险性分析评价,加油部分主要装置或设施、公辅工程可能存在的主要危险危害为火灾、爆炸、车辆伤害,其次为中毒和窒息、触电、高/低温危害、坍塌、物体打击、高处坠落。

项目加油部分总的危险程度为III级。

表 6-2 PHA 分析结果汇总

| 主要危险危害   | 评价单元    |      |
|----------|---------|------|
|          | 主要装置及设施 | 公辅工程 |
| 火灾、爆炸    | III     | III  |
| 中毒和窒息    | II      | /    |
| 触 电      | II      | II   |
| 车辆伤害     | III     | /    |
| 物体打击     | II      | II   |
| 高处坠落     | II      | II   |
| 坍塌       | II      | II   |
| 高/低温危害   | II      | II   |
| 项目总的危险程度 |         | III  |

#### 6.1.2.2 事故树分析结果

根据火灾、爆炸事故树分析，火源与达到爆炸极限的混合油气构成了油罐区燃爆事故发生的要素。条件事件 a（达到爆炸极限浓度）结构重要系数最大，是燃爆事故发生的最重要条件，这就要求采取针对措施，如在储罐附近安装可燃气体报警装置，对混合气浓度进行监测，一旦接近危险浓度即行报警，使管理人员立刻采取预防措施，可避免事故发生。构成油品泄漏的基本事件结构重要度次之，由此可知，油罐的密封是否良好在防止燃爆事故发生中占据着十分重要的地位。另外，加强油罐区安全管理、严禁吸烟和动用明火、防止铁器撞击、防止产生静电火花、定期委托相关单位对防雷、防静电接地装置进行检测等，也是防止储罐区燃爆事故发生的可行的方法。分析过程见 10.2。

#### 6.1.3 定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价单元的固有危险程度

##### （1）具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

该站不涉及《危险货物品名表》（GB12268-2012）中的第 1.1 类爆炸品和第 6.1 毒害品，但汽油泄漏，其蒸汽在空气中扩散形成爆炸性混合物，具有一定的爆炸性，具体数值见表 6-3。

## (2) 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

汽油属于《危险货物品名表》（GB12268-2012）中的第三类易燃液体。当闪点在 45℃以上的液体称为可燃液体，柴油的闪点  $\geq 45^\circ\text{C}$ ，所以柴油为可燃液体。汽油及柴油的质量及燃烧后的放出热量具体数值见表 6-3。

## (3) 具有毒性的化学品的浓度及质量

该站加油部分不涉及《危险货物品名表》（GB12268-2012）中的第 6.1 类毒害品。但汽油具有一定的毒性，急性毒性  $\text{LD}_{50}$ : 67000mg/kg（120 号溶剂汽油）（小鼠经口）， $\text{LC}_{50}$ : 103000mg/m<sup>3</sup>（120 号溶剂汽油）（小鼠吸入，2h）。

## (4) 具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

该站加油部分不涉及《危险货物品名表》（GB12268-2012）中的腐蚀性化学品。

爆炸性、可燃性的化学品定量计算结果见表 6-3。

表 6-3 爆炸性、可燃性、毒性和腐蚀性化学品定量分析

| 评价单元       | 化学品 | 具有爆炸性化学品 |                    | 可燃性化学品 |                    |
|------------|-----|----------|--------------------|--------|--------------------|
|            |     | 质量 (t)   | TNT 当量 (kg)        | 质量 (t) | 燃烧后放出的热量 (kJ)      |
| 主要装置       | 汽油  | 45       | $1.75 \times 10^4$ | 45     | $1.97 \times 10^9$ |
|            | 柴油  | 53.1     | $2.01 \times 10^4$ | 53.1   | $2.27 \times 10^9$ |
| 固有危险程度定量分析 | /   | 98.1     | $3.76 \times 10^4$ | 98.1   | $4.24 \times 10^9$ |

注:  $\text{WTNT} = v \cdot V \cdot \rho \cdot \text{Hc} / q_{\text{TNT}}$ ; 式中:  $v$ : 蒸汽云当量系数, 通常取 0.04;

$V$ : 储罐的公称容积之和, 60m<sup>3</sup>(汽油)、60m<sup>3</sup>(柴油)  $\rho$ : 汽油比重, 取  $0.75 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ; 柴油比重, 取  $0.885 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ;

汽油最大贮量:  $60 \times 0.75 = 45 \text{t}$

柴油最大贮量:  $60 \times 0.885 = 53.1 \text{t}$

$\text{Hc}$ : 汽油的最大发热量,  $43.73 \times 10^3 \text{kJ/kg}$ ; 柴油的最大发热量,  $42.6 \times 10^3 \text{kJ/kg}$ ;  $q_{\text{TNT}}$ : TNT 爆炸时所释放出的能量, 一般取其平均值  $4500 \text{kJ/kg}$ ; 油品体积取油罐最大公称容量。

## 6.2 风险程度分析

### 6.2.1 出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

该站加油部分购入、储存、销售的主要有害物质是汽油和柴油，属于易燃、可燃物质，一旦泄漏其蒸气就会在空气中扩散形成爆炸性气体混合物，如遇明火可酿成火灾、爆炸，并且汽油具有一定的毒性。

作业场所出现汽油、柴油泄漏的可能性因素有：

- （1）设备、管道、仪器仪表材料本身质量缺陷，或材料选择不符合标准，安装质量未达到标准要求；
- （2）作业人员违章操作、误操作、缺少必要的安全生产和岗位技能知识；工作责任心不强。
- （3）安全管理缺失。

作业场所出现汽油、柴油泄漏的可能性如表 6-4 所示。

表 6-4 爆炸、火灾、中毒、腐蚀性的化学品泄漏的可能性

| 危险物质     | 危险性 | 作业场所             | 泄漏状态         | 可能性    | 理由说明                   |
|----------|-----|------------------|--------------|--------|------------------------|
| 汽油<br>柴油 | 爆炸  | 卸油、量油、加油、储存运输、清罐 | 油罐、管道、阀门连续泄漏 | E 不易发生 | 采用密闭卸油技术及静电接地系统        |
|          | 火灾  |                  | 管道、阀门瞬时泄漏    | C 偶尔发生 | 管道、阀门临时故障偶尔发生          |
|          | 中毒  |                  | 管道、阀门连续泄漏    | F 极难发生 | 现场监控，不易发生连续泄漏，极难发生中毒事故 |

注 1：事故发生可能性分级：A 经常发生，B 容易发生，C 偶尔发生，D 很少发生，E 不易发生，F 极难发生；（依据张景林、崔国璋主编的高等学校安全工程专业教材《安全系统工程》，2002 年出版）

2：连续泄漏：泄漏时间持续 10 分钟以上；瞬时泄漏：泄漏时间不超过 30 秒；（依据《安全评价修订版》）

## 6.2.2 出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

### 6.2.2.1 爆炸、火灾事故的条件

汽油、柴油具有一定的可燃性，若泄漏遇到明火可能引起火灾事故。汽油泄漏后其蒸气扩散与空气混合物达到爆炸极限范围，遇到火源引起爆炸。

引发火灾的三个条件是：可燃物、氧化剂和点火能源同时存在，相互作用。引发爆炸的条件是：易燃气体与空气混合物达到爆炸极限范围与起爆能源同时存在。本项目具有爆炸性、可燃性的化学品的作业场所出现泄漏后，可能引发爆炸、火灾事故的条件见下表 6-5 所示。

表 6-5 爆炸性、可燃性的化学品泄漏后事故形式与条件一览表

| 物质名称                                                                         | 泄漏部位                      | 事故形式及事故条件                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 汽油、柴油                                                                        | 1、油罐、<br>2、输油管线<br>3、连接法兰 | 1、油品泄漏                                             |
|                                                                              |                           | 2、突发火。泄漏后，油品蒸气在空气中扩散，遇到火源发生突然燃烧而没有爆炸               |
|                                                                              |                           | 3、爆炸。泄漏后，油品蒸气在空气中扩散，与空气形成的混合气体浓度达到爆炸极限范围内，遇到火源引起爆炸 |
| 备注：点火能源：（1）化学（或物理）火源：明火；（2）电火源：电气火花、静电火花、雷电等；<br>（3）机械火源：如摩擦、撞击、绝热压缩等；（4）聚光源 |                           |                                                    |

### 6.2.2.2 具备爆炸、火灾事故需要的时间

#### 1.火灾事故需要的时间

汽油、柴油泄漏后遇到火源引起火灾的时间几乎为 0。

#### 2.爆炸事故需要的时间

该站加油部分涉及汽油、柴油均具有爆炸性、可燃性，因为汽油的爆炸下限很小，发生事故的可能性大，所以本次评价以汽油为主。若汽油发生泄漏时在一定的区域内扩散，其蒸汽与空气混合形成爆炸性混合物，遇到火源可能会造成爆炸事故。

假定加油枪发生泄漏，则在泄漏点半径 5m 范围内汽油蒸汽达到爆炸下限的时间见表 6-6。详细过程见 10.2。

表 6-6 汽油泄漏达到爆炸下限所需时间

| 物 质 | 假定蒸发气体扩散半径 (m) | 爆炸下限 (%) | 蒸汽扩散速率 (kg/s) 时 | 达到爆炸下限值所需时间 T (s) |
|-----|----------------|----------|-----------------|-------------------|
| 汽油  | 5              | 1.3%     | 0.025           | 181.3             |

### 6.2.3 出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间

该站加油部分不涉及《危险货物品名表》（GB12268-2012）中第 6.1 项的毒性物质。

### 6.2.4 出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围

#### 6.2.4.1 爆炸产生的冲击波超压对人体的伤害作用

该站的汽油储罐在一定条件下可能会发生物理爆炸，并会产生冲击波超压，表 6-7 描述了冲击波超压对人体的伤害作用，表 6-8 列出了物理爆炸对人体的伤害范围。其具体分析过程见 10.2

表 6-7 冲击波超压对人体的伤害作用

| 超压 $P_0$ /MPa | 伤害作用      |
|---------------|-----------|
| 0.02~0.03     | 轻微损伤      |
| 0.03~0.05     | 听觉器官损伤或骨折 |
| 0.05~0.1      | 内脏严重损伤或死亡 |
| >0.1          | 大部分人员死亡   |

表 6-8 爆炸冲击波对人体的伤害范围

| 超压 $P_0$ /MPa | 伤害半径 (m) |
|---------------|----------|
| 0.02          | 轻伤半径     |
|               | 6.1      |
| 0.05          | 重伤半径     |
|               | 4.49     |
| 0.1           | 死亡半径     |
|               | 3.57     |

#### 6.2.4.2 中毒事故造成人员伤亡的范围

该站加油部分不涉及《危险货物品名表》（GB12268-2012）中的第 6.1 项毒性化学品。

## 6.3 事故案例

### 案例一：广东省梅州市某县石油公司的加油站罐室油罐发生爆炸

① 事故经过：1998 年 7 月 29 日上午，广东省梅州市某县石油公司库站合一的加油站罐室油罐发生爆炸，当场炸死 2 人，炸伤 1 人，事故直接经济损失 16 万元。

当天上午，该油库主任陈某兼站长带领两名社会上的修理工，对装过 90 号汽油的 1 号卧式罐扶梯进行焊接，在焊接过程中发生爆炸，陈某和雇来的焊工一人当场死亡，一人重伤。

② 事故原因：罐室存在油蒸气，且达到爆炸极限；

在动火前没有按规定检测油蒸气浓度；罐室内的扶梯松动，在进行焊接时引燃油蒸气发生爆炸。

③ 事故教训：加油站罐区属爆炸危险区域，在爆炸危险区域严禁动用明火。

### 案例二 山东省某县石油公司加油站爆炸事故

① 事故经过：1989 年 8 月 26 日下午 5 时，山东省某县石油公司加油站电工刘某在修理汽油加油机时，可燃气体瞬间发生爆炸，引进管道管沟及地下罐室，烧毁 90 号汽油罐一个，同时引爆一辆正在卸汽油的东风油罐车，并有三个油罐遭到不同程度的破坏。事故发生后，经过 40 多分钟激战方将大火扑灭。

② 事故原因：修理加油机时，无视安全操作规程，在没有将电源切断的情况下便进行检查修理工作，致使防爆接触器产生火花引燃油蒸气；管道沟未用干沙填实是造成油蒸气积聚和火焰传播的主要原因；罐室储油，在罐室内油蒸气浓度很大，而管沟又与罐室相通是造成油罐爆炸、火灾扩大的直接原因。

③ 事故教训：加油机是加油站经营的主要设备，它的维修和保养显得尤为重要，但必须牢记“安全第一”，严格按照操作规程进行检修，否则产生火花将带来不可估量的恶性后果。加油站设计规范上明确规定管沟必须用干

沙填实，严禁罐室储油，以防止油蒸气的积聚。所以消除隐患是防止事故发生的另一方面。

### 案例三 某承包加油站油罐爆炸燃烧事故

① 事故经过：1998 年 4 月 12 晚，某承包加油站，在向地下卧式油罐接卸汽油时，因接卸人员使用手电筒照明时，引起油罐爆炸燃烧，随后引起相邻汽油罐爆炸燃烧，大火燃烧近 4 个小时，并造成一人死亡。

② 事故原因：接卸人员违章使用非防爆手电筒是这次事故的直接原因。手电筒在开关瞬间产生电火花，引爆油蒸气，造成油罐爆炸燃烧；该站卸油喷溅式卸油方式也是造成这次火灾事故的另一重要原因。油罐未安装符合要求的固定卸油管线，而是将汽车卸油胶管直接插入油罐量油孔内卸油，产生大量静电，形成大量的油蒸气空间；油罐和卸油场地未安装静电接地装置，致使大量静电荷不能释放。

③ 事故教训：引起火灾的直接原因虽然是接卸人员违章使用非防爆手电筒所致，但加油站设施不符合设计规范，存在严重的事故隐患是造成这次事故的重要因素。如接卸场地和油罐无静电接地装置，卸油为喷溅式卸油方式。从管理角度讲，石油公司有责任对承包人员进行监督和安全的培训。

### 案例四 中石化六合利华加油站闪爆事故

#### (1)事故概况及经过

2019 年 1 月 11 日 8 时 25 分许，南京金安油罐清洗部工人在中石化六合利华加油站地下 2 号柴油罐清罐作业过程中，发生闪爆事故，造成 1 人死亡、2 人受伤。

#### (2)事故原因分析

清罐过程中，未将 2 号柴油罐与油气回收系统的连通管道隔断，汽油罐内挥发的油气通过油气回收系统扩散至 2 号柴油罐内形成爆炸性混合物，遇点火源发生闪爆。

#### (3)防止同类事故的措施

①企业应落实安全生产主体责任，不得违法进行试营业。

②清罐前，应先制定清罐作业方案，辨识受限空间作业风险，办理进入受限空间安全作业证，遵守“先通风、再检测、后作业”的作业程序，不得违章冒险作业。

③加强安全教育培训，提高从业人员安全意识、安全技能，熟悉加油站工艺流程，清楚清罐作业程序、设备实施改造情况，监护人员加强基本的应急救援知识和能力。

④加油站应加强设备的维修、保养工作，防止事故的发生。

⑤严格承包商资质审查。

## 第七章 安全条件的分析结果

### 7.1 建设项目的安全条件

#### 7.1.1 项目选址条件

##### 7.1.1.1 建设项目正式生产前安全生产行政许可法律法规符合性

依据有关安全生产的法律法规检查该项目安全生产行政许可法律法规符合性方面的要求，运用安全检查表方法进行检查分析评价，检查结果见下表。

表 7-1 法律法规等方面的符合性单元安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容                                                                                                                                          | 依据              | 实际情况  | 检查结果 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|
| 1  | 按照国家工程建设消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用。                                                                               | 《中华人民共和国消防法》第十条 | ..... | 符合   |
| 2  | 在城市规划区内新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，必须持有关批准文件向城市规划行政主管部门提出申请，由城市规划行政主管部门根据城市规划提出的规划设计要求，核发建设工程规划许可证件。建设单位或者个人在取得建设工程规划许可证件和其他有关批准文件后、方可申请办理开工手续。 | 《中华人民共和国城市规划法》  | ...   | 符合   |

| 序号 | 检查项目及内容                                              | 依据                       | 实际情况                    | 检查结果 |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------|
| 3  | 建设项目安全设施设计应当由取得相应设计资质的设计单位进行，设计单位对建设项目安全设施设计负责       | 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》第十三条  | .....<br>.....<br>..... | 符合   |
| 4  | 建设项目的设计、施工、监理单位和安全评价机构应当具备相应的资质，并对其工作成果负责。           | 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》第七条   |                         | 符合   |
| 5  | 施工开工前建设单位应组织或委托监理单位组织设计单位、施工单位进行设计交底、图纸会审            | 《汽车加油加气加氢站技术标准》第15.1.2条  |                         | 符合   |
| 6  | 建设单位应当组织技术人员和有关专家，对简易审查项目安全条件评估报告和安全设施设计进行评审，出具评审意见  | 《适用适当简化安全审查程序的建设项        | .....                   | 符合   |
| 7  | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。                         | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条      | .....                   | 符合   |
| 8  | 工程交工验收时，施工单位应提交各项验收交工文件                              | 《汽车加油加气加氢站技术标准》第15.9.2条  | .....                   | 符合   |
| 9  | 建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第四条 | .....                   | 符合   |

| 序号 | 检查项目及内容                                         | 依据                | 实际情况  | 检查结果 |
|----|-------------------------------------------------|-------------------|-------|------|
| 10 | 交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用。 | 《中华人民共和国建筑法》第六十一条 | ..... | 符合   |

评价小结:该站加油部分安全生产行政许可法律法规符合性方面符合国家有关法律法规的要求。

### 7.1.1.2 项目选址安全检查表分析

#### (1) 选址的情况

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），对建设项目加油部分选址条件采用安全检查表法进行评价。检查结果见下表。

**表 7-2 建设项目选址条件安全检查表**

| 序号 | 检查项目及内容                                      | 依据                                     | 实际情况  | 检查结果 |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|
| 1  | 加油加气站的站址选择，应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.1 条 | ..... | 符合   |
| 2  | 在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG 加气母站。               | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.2 条 | ..... | 符合   |
| 3  | 城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。    | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.3 条 | ..... | 符合   |
| 4  | 加油站内汽油设备与站外建、构筑物的防火间距，不应小于表 4.0.4 的规定        | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.4 条 | ..... | 符合   |
| 5  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。                    | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第 3.0.6 条    | ..... | 符合   |
| 6  | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。                 | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第 3.0.8 条    | ..... | 符合   |
| 7  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。                        | 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第 3.0.12 条   | ..... | 符合   |

| 序号 | 检查项目及内容                                               | 依据                                       | 实际情况  | 检查结果 |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------|
| 8  | 架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 4.0.12 条 | ..... | 符合   |
| 9  | 与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围                  | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 4.0.13 条 | ..... | 符合   |

## (2) 汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距

表 7-3 汽油罐与站外建(构)筑物的安全间距

| 方位 | 建、构筑物名称            | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中表 4.0.4 规范要求 (m) ① | 实际间距 (m) | 检查结果 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------|----------|------|
| 东  | 龙秦路 (次干道)          | .....                                            | .....    | 符合   |
| 东  | 架空通信线 (杆高 8m)      | .....                                            | .....    | 符合   |
| 东  | 架空通信线有绝缘层 (杆高 12m) | .....                                            | .....    | 符合   |
| 南  | 民建 (三类保护物)         | .....                                            | .....    | 符合   |
| 西  | 民建 (三类保护物)         | .....                                            | .....    | 符合   |
| 北  | G312 国道 (主干路)      | .....                                            | .....    | 符合   |

表 7-4 汽油通气管管口与站外建(构)筑物的安全间距

| 方位 | 建、构筑物名称            | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中表 4.0.4 规范要求 (m) ① | 实际间距 (m) | 检查结果 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------|----------|------|
| 东  | 龙秦路 (次干道)          | .....                                            | .....    | 符合   |
| 东  | 架空通信线 (杆高 8m)      | .....                                            | .....    | 符合   |
| 东  | 架空通信线有绝缘层 (杆高 12m) | .....                                            | .....    | 符合   |
| 南  | 民建 (三类保护物)         | .....                                            | .....    | 符合   |
| 西  | 民建 (三类保护物)         | .....                                            | .....    | 符合   |
| 北  | G312 国道 (主干路)      | .....                                            | .....    | 符合   |

表 7-5 汽油加油机与站外建(构)筑物的安全间距

| 方位 | 建、构筑物名称            | 《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中表 4.0.4 规范要求 (m) ① | 实际间距 (m) | 检查结果 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------|----------|------|
| 东  | 龙秦路 (次干道)          | .....                                            | .....    | 符合   |
| 东  | 架空通信线 (杆高 8m)      | .....                                            | .....    | 符合   |
| 东  | 架空通信线有绝缘层 (杆高 12m) | .....                                            | .....    | 符合   |
| 南  | 民建 (三类保护物)         | .....                                            | .....    | 符合   |
| 西  | 民建 (三类保护物)         | .....                                            | .....    | 符合   |

| 方位 | 建、构筑物名称      | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中表 4.0.4 规范要求（m）① | 实际间距（m） | 检查结果 |
|----|--------------|------------------------------------------------|---------|------|
| 北  | G312 国道（主干路） | .....                                          | .....   | 符合   |

### （3）柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距

表 7-6 柴油罐与站外建（构）筑物的安全间距

| 方位 | 建、构筑物名称           | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中表 4.0.4 规范要求（m）① | 实际间距（m） | 检查结果 |
|----|-------------------|------------------------------------------------|---------|------|
| 东  | 龙秦路（次干道）          | .....                                          | .....   | 符合   |
| 东  | 架空通信线（杆高 8m）      | .....                                          | .....   | 符合   |
| 东  | 架空通信线有绝缘层（杆高 12m） | .....                                          | .....   | 符合   |
| 南  | 民建（三类保护物）         | .....                                          | .....   | 符合   |
| 西  | 民建（三类保护物）         | .....                                          | .....   | 符合   |
| 北  | G312 国道（主干路）      | .....                                          | .....   | 符合   |

表 7-7 柴油通气管管口与站外建（构）筑物的安全间距

| 方位 | 建、构筑物名称           | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中表 4.0.4 规范要求（m）① | 实际间距（m） | 检查结果 |
|----|-------------------|------------------------------------------------|---------|------|
| 东  | 龙秦路（次干道）          | .....                                          | .....   | 符合   |
| 东  | 架空通信线（杆高 8m）      | .....                                          | .....   | 符合   |
| 东  | 架空通信线有绝缘层（杆高 12m） | .....                                          | .....   | 符合   |
| 南  | 民建（三类保护物）         | .....                                          | .....   | 符合   |
| 西  | 民建（三类保护物）         | .....                                          | .....   | 符合   |
| 北  | G312 国道（主干路）      | .....                                          | .....   | 符合   |

表 7-8 柴油加油机与站外建（构）筑物的安全间距

| 方位 | 建、构筑物名称           | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中表 4.0.4 规范要求（m）① | 实际间距（m） | 检查结果 |
|----|-------------------|------------------------------------------------|---------|------|
| 东  | 龙秦路（次干道）          | .....                                          | .....   | 符合   |
| 东  | 架空通信线（杆高 8m）      | .....                                          | .....   | 符合   |
| 东  | 架空通信线有绝缘层（杆高 12m） | .....                                          | .....   | 符合   |
| 南  | 民建（三类保护物）         | .....                                          | .....   | 符合   |
| 西  | 民建（三类保护物）         | .....                                          | .....   | 符合   |
| 北  | G312 国道（主干路）      | .....                                          | .....   | 符合   |

该站站址位置无地震带、地基沉陷、废弃矿井等地段，符合要求。

小结：经现场检查该站站址选择单元符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 的要求。

### 7.1.2 总平面布置

表 7-9 总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容                                              | 依据                                     | 实际情况 | 检查结果 |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|
| 1  | 车辆入口和出口应分开设置。                                        | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 5.0.1 条 | ……   | 符合   |
| 2  | 站区内单车道宽度不应小于 4m，双车道宽度不应小于 6m。                        | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 5.0.2 条 | ……   | 符合   |
| 3  | 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于 9m。                          | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 5.0.2 条 | ……   | 符合   |
| 4  | 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于 8%，且宜坡向站外。                        | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 5.0.2 条 | ……   | 符合   |
| 5  | 停车场和道路路面不应采用沥青路面。                                    | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 5.0.2 条 | ……   | 符合   |
| 6  | 作业区与辅助服务区之间应有界限标识                                    | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 5.0.3 条 | ……   | 符合   |
| 7  | 加油加气加氢作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。                       | 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 5.0.5 条 | ……   | 符合   |
| 8  | 加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。         | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 5.0.8 条  | ……   | 符合   |
| 9  | 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第 14.2.10 条的规定。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 5.0.9 条  | ……   | 符合   |
| 10 | 加油加气站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线                         | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 5.0.11 条 | ……   | 符合   |

| 序号 | 检查项目及内容                                                                                                                                | 依据                                       | 实际情况  | 检查结果 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------|
| 11 | 加油加气加氢站的工艺设备与站外建(构)筑物之间,宜设施不燃烧实体围墙,围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于 2.2m,当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建、构筑物之间的距离大于本标准表 4.0.4 中的安全间距的 1.5 倍,且大于 25m 时,可设置非实体围墙。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 5.0.12 条   | ..... | 符合   |
| 12 | 加油加气作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时,其耐火极限可为 0.25h                                                                           | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 14.2.1 条   | ..... | 符合   |
| 13 | 进站口无限高措施时,罩棚的净空高度不应小于 4.5m; 进站口有限高措施时,罩棚的净空高度不应小于限高高度                                                                                  | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 14.2.2 条 2 | ..... | 符合   |
| 14 | 罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于 2m                                                                                                              | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 14.2.2 条 3 | ..... | 符合   |
| 15 | 加油岛应高出停车场的地坪 0.15~0.2m                                                                                                                 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 14.2.3 条 1 | ..... | 符合   |
| 16 | 加油岛的宽度不应小于 1.2m                                                                                                                        | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 14.2.3 条 2 | ..... | 符合   |
| 17 | 加油岛上的罩棚支柱距岛端部不应小于 0.6m                                                                                                                 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 14.2.3 条 3 | ..... | 符合   |
| 18 | 加油加气站站内设施之间的防火间距,不应小于表 5.0.13-1 的规定                                                                                                    | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 5.0.13 条   | ..... | 符合   |
| 19 | 加油站内不得种植油性植物                                                                                                                           | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 14.3.1 条   | ..... | 符合   |
| 20 | 清洗油罐的污水应集中收集处理,不应直接进入排水管道                                                                                                              | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 12.3.2 条 3 | ..... | 符合   |
| 21 | 加油站、LPG 加气站不应采用暗沟排水                                                                                                                    | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 12.3.2 条 4 | ..... | 符合   |

评价小结: 总平面布置共检查了 21 项, 全部符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 的要求。

### 7.1.3 内部防火间距

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）总平面布置单元的符合性检查如下。

| 设施名称                   |   |     | 埋地油罐  |       | 通气管口  |       | 油品卸车点 | 加油机   | 站房    | 站区围墙  |
|------------------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        |   |     | 汽     | 柴     | 汽     | 柴     |       |       |       |       |
| 埋地储罐                   | 汽 | 规范值 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|                        |   | 实际值 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|                        | 柴 | 规范值 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|                        |   | 实际值 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 通气管口                   | 汽 | 规范值 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|                        |   | 实际值 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|                        | 柴 | 规范值 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|                        |   | 实际值 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 油品卸车点                  |   | 规范值 | /     | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|                        |   | 实际值 | /     | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 加油机                    |   | 规范值 | /     | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|                        |   | 实际值 | /     | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 配电间                    |   | 规范值 | 4.5   | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|                        |   | 实际值 | 19.1  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 洗车机                    |   | 规范值 | 8.5   | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|                        |   | 实际值 | 23.9  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 充电桩                    |   | 规范值 | 11    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|                        |   | 实际值 | 35.9  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 箱式变压器                  |   | 规范值 | 11    | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|                        |   | 实际值 | 36.2  | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 注：① “/” 代表无防火距离要求或不涉及。 |   |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ②该站通气管管口高出地面 4.2m。     |   |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ③ “（ ）” 代表与柴油加油机的相关间距。 |   |     |       |       |       |       |       |       |       |       |

小结：经现场检查该项目总平面布置单元符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

#### **7.1.4 项目内在的危险、有害因素和项目可能发生的各类事故对项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响**

##### **7.1.4.1 建设项目周边重要场所、区域及居民分布情况，建设项目的设施分布**

根据现场实际勘察，该站坐南朝北，……；该站周围无学校、医院等设施，没有文物、风景名胜，水源和生态敏感点。

##### **7.1.4.2 项目内在的危险、有害因素和项目可能发生的各类事故对项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响**

该站可能存在火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、车辆伤害、高、低温危害、坍塌、物体打击、高处坠落等危险有害因素。

触电、车辆伤害、高、低温危害、坍塌、物体打击、高处坠落等，可能发生的区域主要在站内，对周边环境基本不构成影响。

该站加油部分的加油工艺装置、设施与周边环境的防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，其火灾、爆炸、中毒等危险、有害因素，对周边环境影响较小。

通过事故后果模拟分析，若一个汽油罐（气相空间为  $5\text{m}^3$ ）发生爆炸造成的死亡半径为  $3.57\text{m}$ ，重伤半径为  $5.3\text{m}$ ，轻伤半径为  $6.1\text{m}$ ，站内加油部分一旦发生爆炸，对周边的居民影响较小。

##### **7.1.4.3 建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对项目投入生产后的影响**

根据现场实际勘察，该站坐南朝北，……；周围环境对该站投入生产后影响较小。

#### **7.1.5 建设项目所在地自然条件对项目投入生产后的影响**

该站建筑物按当地抗震设防烈度 6 度设防。无软地基、湿陷性黄土地、膨胀土等地质因素，无受飓风、雷暴、沙暴等气象影响记录，不处于窝风地带。

## 7.2 安全生产条件的分析结果

### 7.2.1 安全设施的施工、检验、检测和调试情况

#### 7.2.1.1 建设项目安全设施施工情况

该站安全设施施工完成后，设计单位、施工单位和建设单位对建筑工程进行了现场验收，工程质量经验收合格，竣工验收记录见附件材料。

#### 7.2.1.2 建设项目安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性情况

该站经六安市叶集区住房和城乡建设局验收，并出具了特殊建设工程消防验收意见书，验收结论为合格。

该项目防雷、防静电设施经六安华云气象科技服务有限公司检测，并出具了防雷装置检测报告，检测结论为合格。

安全设施设计专篇中提出的其他安全措施均已落实，完好有效。

#### 7.2.1.3 项目安全设施的调试情况

该站加油部分在试运行前进行了安全设施检查，如检查埋地储罐区的液位检测和报警设施是否合格，通气管管口的阻火器是否合格，加油管道进行气密性实验后是否合格，以及安全指示标志布置是否合格等全方位的调试、检查；设备设施性能正常、试运行期间状态良好。

### 7.2.2 项目采用的安全设施情况

#### 7.2.2.1 项目采用的安全设施

该项目加油部分涉及的设施情况见下表。

表 7-16 安全设施采用情况一览表

| 序号 | 安全设施名称                     | 名称    | 数量    | 设置部位  | 是否符合或高于标准条款 | 备注     |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------------|--------|
| 1  | 压力检测和报警设施                  | ..... | ..... | ..... | /           | /      |
| 2  | 温度检测和报警设施                  | ..... | ..... | ..... | /           | /      |
| 3  | 液位检测和报警设施                  | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
|    |                            | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
| 4  | 流量检测和报警设施                  | ..... | ..... | ..... | 符合          | 加油机自带  |
| 5  | 组分检测和报警设施                  | ..... | ..... | ..... | /           | /      |
| 6  | 可燃气体检测和报警设施                | ..... | ..... | ..... | /           | /      |
| 7  | 有毒有害气体检测和报警设施              | ..... | ..... | ..... |             |        |
| 8  | 氧气检测和报警设施                  | ..... | ..... | ..... |             |        |
| 9  | 用于安全检查和<br>安全数据分析检验检测和报警设施 | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
| 10 | 防护罩                        | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
| 11 | 防护屏                        | ..... | ..... | ..... | /           | /      |
| 12 | 负荷限制器                      | ..... | ..... | ..... | /           | /      |
| 13 | 行程限制器                      | ..... | ..... | ..... | /           | /      |
| 14 | 制动设施                       | ..... | ..... | ..... | /           | /      |
| 15 | 限速设施                       | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
| 16 | 防潮设施                       | ..... | ..... | ..... | /           | /      |
| 17 | 防雷设施                       | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
|    |                            | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
| 18 | 防晒设施                       | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
| 19 | 防冻设施                       | ..... | ..... | ..... | /           | /      |
| 20 | 防腐设施                       | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
|    |                            | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
| 21 | 防渗漏设施                      | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
|    |                            | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
|    |                            | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
|    |                            | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
| 22 | 传动设备安全锁闭设施                 | ..... | ..... | ..... | /           | /      |
| 23 | 电器过载保护设施                   | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
| 24 | 静电接地设施                     | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
|    |                            | ..... | ..... | ..... | 符合          | /      |
|    |                            | ..... | ..... | ..... | 符合          | 自带声光报警 |
|    |                            | ..... | ..... | ..... | 符合          | 自带声光报警 |

| 序号 | 安全设施名称        | 名称    | 数量    | 设置部位  | 是否符合或高于标准条款 | 备注    |
|----|---------------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| 25 | 电气防爆设施        | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
|    |               | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
|    |               | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
| 26 | 仪表防爆设施        | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
|    |               | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
|    |               | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
| 27 | 抑制助燃物品混入设施    | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 28 | 抑制易燃、易爆气体形成设施 | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 29 | 抑制粉尘形成设施      | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 30 | 阻隔防爆器材        | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 31 | 防爆工器具         | ..... | ..... | ..... | 符合          |       |
| 32 | 防辐射设施         | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 33 | 防静电设施         | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
|    |               | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
| 34 | 防噪音设施         | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 35 | 通风设施（除尘、排毒）   | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 36 | 防护栏（网）        | ..... | ..... | ..... | 符合          |       |
|    |               | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 37 | 防滑设施          | ..... | ..... | ..... | 符合          |       |
| 38 | 防灼烫设施         | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 39 | 指示标志          | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
| 40 | 警示作业安全标志      | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
|    |               | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
| 41 | 逃生避难标志        | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
| 42 | 风向标志          | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 43 | 泄压阀门          | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
| 44 | 爆破片           | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 45 | 放空管           | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
| 46 | 止逆阀门          | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
| 47 | 真空系统密封设施      | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 48 | 紧急备用电源        | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
| 49 | 紧急切断设施        | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
|    |               | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
| 50 | 分流设施          | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
|    |               | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
| 51 | 排放设施          | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 52 | 吸收设施          | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 53 | 中和设施          | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 54 | 冷却设施          | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 55 | 涌入或加入惰性气体设施   | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 56 | 反应抑制剂         | ..... | ..... | ..... | /           | /     |
| 57 | 紧急停车设施        | ..... | ..... | ..... | 符合          | /     |
|    |               | ..... | ..... | ..... | 符合          | 加油机自带 |

| 序号 | 安全设施名称       | 名称    | 数量    | 设置部位  | 是否符合或高于标准条款 | 备注                    |
|----|--------------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|
| 58 | 仪表联锁设施       | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 59 | 阻火器          | ..... | ..... | ..... | 符合          | /                     |
| 60 | 安全水封         | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 61 | 回火防止器        | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 62 | 防油（火）堤       | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 63 | 防爆墙          | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 64 | 防爆门          | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 65 | 防火墙          | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 66 | 防火门          | ..... | ..... | ..... | 符合          |                       |
| 67 | 蒸汽幕          | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 68 | 水幕           | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 69 | 防火材料涂层       | ..... | ..... | ..... | 符合          |                       |
| 70 | 水喷淋设施        | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 71 | 惰性气体释放设施     | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 72 | 蒸汽释放设施       | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 73 | 泡沫释放设施       | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 74 | 消火栓、灭火器      | ..... | ..... | ..... | 符合          | /                     |
|    |              | ..... | ..... | ..... | 符合          | /                     |
|    |              | ..... | ..... | ..... | 符合          | /                     |
|    |              | ..... | ..... | ..... | 符合          | /                     |
|    |              | ..... | ..... | ..... | 符合          | /                     |
|    |              | ..... | ..... | ..... | 符合          | /                     |
|    |              | ..... | ..... | ..... | 符合          | /                     |
|    |              | ..... | ..... | ..... | 符合          | 内置消防沙 2m <sup>3</sup> |
| 75 | 高压水枪（炮）      | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 76 | 消防车          | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 77 | 消防水管网        | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 78 | 消防站          | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 79 | 洗眼器          | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 80 | 喷淋器          | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 81 | 逃生器          | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 82 | 逃生索          | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 83 | 应急照明设施       | ..... | ..... | ..... | 符合          |                       |
|    |              | ..... | ..... | ..... | 符合          |                       |
| 84 | 堵漏设施         | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 85 | 工程抢险装备       | ..... | ..... | ..... | 符合          |                       |
| 86 | 现场受伤人员医疗抢救装备 | ..... | ..... | ..... | 符合          |                       |
| 87 | 安全通道         | ..... | ..... | ..... | 符合          |                       |
| 88 | 安全避难所        | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 89 | 避难信号         | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 90 | 头部防护装备       | ..... | ..... | ..... | 符合          |                       |
| 91 | 面部防护装备       | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |
| 92 | 视觉防护装备       | ..... | ..... | ..... | /           | /                     |

| 序号  | 安全设施名称   | 名称    | 数量    | 设置部位  | 是否符合或高于标准条款 | 备注 |
|-----|----------|-------|-------|-------|-------------|----|
| 93  | 呼吸防护装备   | ..... | ..... | ..... | /           | /  |
| 94  | 听觉器官防护装备 | ..... | ..... | ..... | /           | /  |
| 95  | 四肢防护装备   | ..... | ..... | ..... | 符合          | /  |
|     |          | ..... | ..... | ..... | 符合          | /  |
|     |          | ..... | ..... | ..... | 符合          | /  |
| 96  | 躯干防护装备   | ..... | ..... | ..... | 符合          | /  |
| 97  | 防毒装备     | ..... | ..... | ..... | /           | /  |
| 98  | 防灼烫装备    | ..... | ..... | ..... | /           | /  |
| 99  | 防腐蚀装备    | ..... | ..... | ..... | /           | /  |
| 100 | 防噪声装备    | ..... | ..... | ..... | /           | /  |
| 101 | 防光射装备    | ..... | ..... | ..... | /           | /  |
| 102 | 防高处坠落装备  | ..... | ..... | ..... | /           | /  |
| 103 | 防砸伤装备    | ..... | ..... | ..... | /           | /  |
| 104 | 防刺伤装备    | ..... | ..... | ..... | 符合          | /  |
| 105 | 其他       | ..... | ..... | ..... | 符合          | /  |
|     |          | ..... | ..... | ..... | 符合          | /  |

设计单位出具了安全设施设计变更的证明，具体见报告附件材料。

#### 7.2.2.2 借鉴国内外同类建设项目所采用的安全设施

所有安全设施均按国内外通用安全设施设置。

#### 7.2.3 安全生产管理情况

##### 7.2.3.1 安全生产责任制的建立和执行情况

安徽钼能能源发展有限责任公司建立了主要负责人、安全生产管理人员与其他工作人员岗位安全生产责任制，安徽钼能能源发展有限责任公司主要负责人为安全生产管理第一责任人，具体执行情况见下表。

表 7-17 安全生产责任制的建立与执行情况

| 序号 | 岗位设置   | 安全生产责任制       | 制定情况 | 执行情况                       |
|----|--------|---------------|------|----------------------------|
| 1  | 主要负责人  | 主要负责人安全生产职责   | 已制定  | 安徽钼能能源发展有限责任公司制订了全员安全生产责任制 |
| 2  | 安全管理人员 | 安全管理人员安全生产责任制 | 已制定  |                            |
| 3  | 加油员    | 岗位安全生产责任制     | 已制定  |                            |

##### 7.2.3.2 安全生产管理制度的制定和执行情况

安徽钼能能源发展有限责任公司制定了各项安全生产管理规章制度，并要求该站遵照执行，具体情况见下表。

表 7-18 安全生产管理规章制度的制定与执行情况

| 序号 | 安全生产管理制度         | 制定情况 | 执行情况  |
|----|------------------|------|-------|
| 1  | 安全培训、教育、考核制度     | 已制定  | ..... |
| 2  | 劳动防护用品管理制度       | 已制定  | ..... |
| 3  | 保健品发放管理制度        | 已制定  | ..... |
| 4  | 作业场所防火、防毒、防爆管理制度 | 已制定  | ..... |
| 5  | 安全设施、设备管理制度      | 已制定  | ..... |
| 6  | 安全检查管理制度         | 已制定  | ..... |
| 7  | 安全生产奖惩管理制度       | 已制定  | ..... |
| 8  | 隐患整改管理制度         | 已制定  | ..... |
| 9  | 其它安全管理制度         | 已制定  | ..... |
| 10 | 事故调查处理管理制度       | 已制定  | ..... |

### 7.2.3.3 安全技术规程和作业安全规程的制定和执行情况

安徽钜能能源发展有限责任公司制定了站场加油部分的岗位安全操作规程，对站场员工提出了相关的要求，并对其落实情况进行监督；制定的各项安全技术规程体情况见下表。

表 7-19 安全技术规程和作业安全规程的制定与执行情况

| 序号 | 安全操作规程名称       | 制定情况 | 执行情况  |
|----|----------------|------|-------|
| 1  | 进入受限空间作业安全管理规程 | 已制定  | ..... |
| 2  | 油品接卸作业安全操作规程   | 已制定  | ..... |
| 3  | 计量岗位作业安全操作规程   | 已制定  | ..... |
| 4  | 加油员岗位作业安全操作规程  | 已制定  | ..... |
| 5  | 油罐清洗作业安全操作规程   | 已制定  | ..... |
| 6  | 设备检修作业安全操作规程   | 已制定  | ..... |

### 7.2.3.4 安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备情况

该站设置有较完善的安全管理机构，见下图。

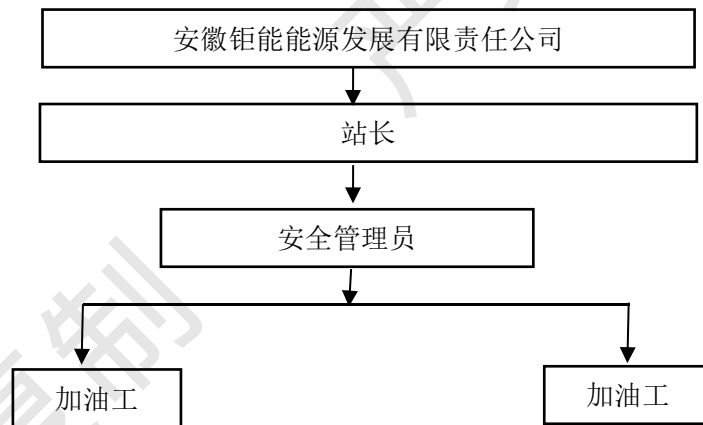


图 7-1 安全管理网络图

### 7.2.3.5 主要负责人、分管负责人、安全管理人员、其他管理人员安全生产知识和管理能力

安徽钜能能源发展有限责任公司主要负责人徐勇和该站站长何长霞取得了安全合格证见下表。

其他人员企业均进行安全生产管理知识培训，考核合格后才上岗。

表 7-20 安全生产管理人员持证情况

| 序号 | 姓名    | 证书号   | 资格类型  | 有效期   |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 1  | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 2  | ..... | ..... | ..... | ..... |

### 7.2.3.6 其他从业人员掌握安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的情况

该站加油部分试运行前，对从业人员进行了安全知识、专业技术、应急救援的相关培训。

### 7.2.3.7 安全生产的检查情况

该站制定了有针对性的安全检查制度，正常生产期间由当班管理人员（站长）进行各岗位的巡回检查，协调处理加油、卸油中出现工艺技术和安全操作问题，保证运行正常。

### 7.2.3.8 已确定的重大危险源检测、评估和监控情况

该站储存的油品数量未构成危险化学品重大危险源。

### 7.2.3.9 从业人员劳动防护用品的配备、发放情况及其检修、维护和法定检验、检测情况

该站制定了劳动防护用品管理制度，并按照实际情况配备相应的劳动防护用品，从而确保从业人员的人身安全。

## 7.2.4 技术、工艺

### 7.2.4.1 项目试生产（调试）的情况

该站在试运行前进行了管道的吹扫、试压、试漏、气密试验、仪表调校、单体试车等试生产的准备工作，人员经培训合格。该站加油部分的试生产方案于……。关于试生产方案的专家评审和批复材料具体见报告的附件材料。

在开展该站加油部分安全验收期间，针对本次安全验收评价过程中检查出的问题进行了整改落实，具体如下。

表 7-21 存在的问题及其整改情况

| 序号 | 存在问题         | 整改措施与建议      | 整改的情况          | 结论 |
|----|--------------|--------------|----------------|----|
| 1. | 配电间的开关区分标志不全 | 完善配电间的开关区分标志 | 配电间的开关区分标志已经完善 | 符合 |

### 7.2.4.2 危险化学品生产、储存过程控制系统及安全联锁系统等运行情况

该站加油部分卸油、加油过程为物理过程，正常加油工艺过程设置联锁控制装置（油枪开关，油枪上设安全拉断阀，每台加油机按加油品种单独设置进油管，加油枪采用自封式加油枪，流量 5~50L/min，加油软管上设置有安全拉断阀和加油机自带自动切断阀自动联锁装置）；该站在站房营业台、罩棚处均设置有应急切断按钮，加油机自带紧急切断按钮，以防范加油过程中可能发生的泄油事故；4 个油罐均设置有高液位报警联锁，现场检查该联锁处于正常可用状态，符合安全要求。

## 7.2.5 装置、设备和设施

### 7.2.5.1 装置、设备和设施的运行情况

该站加油部分采用国内外普遍使用的技术和工艺，成熟、可靠，装置和设备本质安全性高。

### 7.2.5.2 装置、设备和设施的检修、维护情况

该站加油部分装置、设备和设施由设备技术员、维修人员定期进行检查，发现事故隐患，及时整改，确保了装置、设备和设施的正常运行。

### 7.2.5.3 装置、设备和设施的法定检测、检验情况

防雷设施、油罐、加油机防雷防静电、管道系统压力试验和严密性试验检测、检验合格。

### 7.2.6 经营品种的包装、储存、运输情况

经营品种或者储存的危险化学品包装、储存、运输情况见下表。

表 7-22 包装、储存、运输情况

| 项目    | 技 术 要 求                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 汽油 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 包装    | 包装标志：易燃液体；包装类别：II类包装；包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱                                                                                                                                                                                |
|       | 本项目不涉及包装                                                                                                                                                                                                                                               |
| 储存    | 用储罐、铁桶等容器盛装，盛装使切不可充满，要留出必要的安全空间。桶装汽油储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。库温不宜超过29℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。充装时流速不超过3米/秒，且有接地装置，防止静电积聚                                                |
|       | 本项目储存于埋地汽油储罐                                                                                                                                                                                                                                           |
| 运输    | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输 |
|       | 该站委托专业运输单位油罐车将汽油运送至该站                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. 柴油 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 包装    | 无资料                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 本项目不涉及包装                                                                                                                                                                                                                                               |
| 储存    | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料                                                                                                                                                             |
|       | 本项目储存于埋地柴油储罐                                                                                                                                                                                                                                           |

| 项目 | 技 术 要 求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 运输 | <p>运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶</p> <p>该站委托油罐车将柴油运送至该站</p> |

## 7.2.7 作业场所

### 7.2.7.1 职业危害防护设施的设置情况

该站涉及高低温危害。该站所在地六安地区的极端最高温度为 41.2℃，极端最低温度为-10.9℃，站房内设有空调，定期为员工发放保暖工作服。

站房内空调设施由专人进行检修、维护。现场检查，空调设施保持正常使用状态。

### 7.2.7.2 作业场所的法定职业危害监测、监控情况

该站加油部分不涉及生产性粉尘、毒物、噪声与振动。

### 7.2.7.3 建（构）筑物的建设情况

建（构）筑物的建设情况详见第二章情况介绍。

该站站房等的施工由有资质的单位进行了施工、监理，出具有监理报告；竣工验收结论为合格；建设项目完成后经叶集区住房和城乡建设局进行了消防验收，并出具了特殊建设工程消防验收意见书，结论为合格。

## 7.2.8 事故及应急管理

### 7.2.8.1 可能发生的事故应急救援预案的编制情况。

该站针对在经营过程可能发生的事故类型，编制了事故应急救援预案，预案已经专家评审合格后并进行了发布和备案。

### 7.2.8.2 事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

该站储存有易燃、易爆物料，一旦发生意外泄漏或事故性溢出，有可能造成人员伤害或财产损失。编制的事故应急救援预案已明确应急救援指挥机构组长一人，成立了三个救援小组。应急救援组织机构网络图见下图。

.....

图 7-2 应急救援组织机构网络图

7.2.8.3 事故应急救援预案的演练情况

该站制定有应急救援预案，包括火灾、爆炸专项预案和触电、中毒和窒息、危化品泄露、车辆伤害等现场处置方案。该站按照该应急预案进行了应急救援演练并总结和记录（具体见附件材料）。

7.2.8.4 事故应急救援器材、设备的配备情况

该站配备了常用应急救援器材和常备防护用品。应急救援器材见下表。

表 7-24 应急救援器材

| 序号 | 名称    | 规格型号或功能用途 | 数量    | 完善程度  | 备注 |
|----|-------|-----------|-------|-------|----|
| 1  | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 2  | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 3  | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 4  | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 5  | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 6  | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 7  | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 8  | ..... | .....     | ..... | ..... |    |

| 序号 | 名称    | 规格型号或功能用途 | 数量    | 完善程度  | 备注 |
|----|-------|-----------|-------|-------|----|
| 9  | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 10 | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 11 | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 12 | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 13 | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 14 | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 15 | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 16 | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 17 | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 18 | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 19 | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 20 | ..... | .....     | ..... | ..... |    |
| 21 | ..... | .....     | ..... | ..... |    |

#### 7.2.8.5 事故调查处理与吸取教训的工作情况

该站加油部分试运行期间未发生各类安全生产事故。

#### 7.2.9 其它

##### 7.2.9.1 依托的原有装置、设施满足该项目的情况

该站为新建项目，不涉及依托。

##### 7.2.9.2 与周边社区、生活区的衔接情况

该站周边无居民社区与生活区，主要是依托叶集区已有的供电、供水，可以满足该站的运行需要。

### 7.3 可能发生的危险化学品事故、后果及对策

#### 7.3.1 可能发生的各种危险化学品事故、后果及对策。

可能发生的各种危险化学品事故、后果及对策见下表。

| 主要事故  | 事故后果      | 对策措施                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 火灾、爆炸 | 人员伤亡和财产损失 | 发生火灾时，刚刚发生的火灾，由站内的工作人员用设置在现场附近对应的灭火器材进行扑救；对已经发生或者有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，按照已经制定的应急预案的方案及时撤退；事故现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧时，指挥员必须适时作出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。为防止火灾事态扩大，进行报警，对扩大后的火灾，由职业消防队伍实施扑救，站内工作人员配合。 |

## 第八章 结论和建议

### 8.1 安全评价结论

#### 8.1.1 项目所在地的安全条件和与周边的安全间距

该站所在地的安全条件符合要求。该站加油部分与周边的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

#### 8.1.2 项目安全设施设计的采纳情况和已采用（取）的安全设施水平

采用的安全设施为国内同类项目普遍采用，符合国家标准要求。

#### 8.1.3 项目调试中表现出来的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平

该站加油部分进行了管道系统压力试验和严密性试验等准备工作，调试结果合格，试生产（试运营）过程装置运行稳定，管道、设备无漏油现象，未发生安全生产事故。

#### 8.1.4 项目调试中发现的设计缺陷和事故隐患及其整改情况

该站加油部分进行了管道系统压力试验和严密性试验等准备工作，实验结果合格，未发现设计缺陷和事故隐患。

#### 8.1.5 建设项目试生产（使用）后具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件

该站加油部分在试运行前进行了管道的吹扫、试压、试漏、气密试验、仪表调校、单体试车等试生产的准备工作，人员经培训合格。该站加油部分的试生产方案于 2024 年 5 月 28 日进行了专家组论证，针对评审专家提出的整改意见，该站整改后，于 2024 年 6 月 3 日取得六安市叶集区应急管理局同意该站进行试运行批复；2024 年 11 月 4 日，六安市叶集区应急管理局同意该站试生产时间延期至 2024 年 12 月 31 日。截止本验收报告完稿时间，试生产（试运营）中，设备设施运行正常，该站未发生安全生产事故。

#### 8.1.6 两重点一重大情况的辨识

该站储存的危险化学品未构成危险化学品重大危险源；不涉及首批、第

二批重点监管的危险化工工艺；该站加油部分储存、经营的汽油属于首批重点监管的化学品。

### 结论性意见

安徽钜能能源发展有限责任公司叶集区 312 国道综合能源港建设项目选址、站内设备设施之间及其与外部的安全间距符合规范要求，加油部分采用的设备设施属国内通用，成熟可靠，加油部分安全设施齐全、有效；安全生产责任制、各种管理制度和安全技术操作规程、应急预案等齐全。依据《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等相关标准，总结论是：安徽钜能能源发展有限责任公司叶集区 312 国道综合能源港建设项目加油部分符合经营危险化学品汽油和柴油的相关规定，其安全设施具备安全验收条件。

安徽钜能能源发展有限责任公司以其成立的非法人分公司“安徽钜能能源发展有限责任公司叶集平岗加油站”申领安徽钜能能源发展有限责任公司叶集区 312 国道综合能源港建设项目（加油部分）危险化学品经营许可证。

## 8.2 专家组评审与整改复查情况

按照省安全生产监督管理局《关于印发危险化学品非煤矿山建设项目安全设施“三同时”暂行规定的通知》（皖安监法〔2015〕29 号）规定，在安徽钜能能源发展有限责任公司叶集区 312 国道综合能源港建设项目（加油部分）安全设施竣工验收工作结束后，我公司对项目验收的组织及验收过程进行了符合性评价，对专家组意见的整改情况进行了逐项确认，评价过程及整改完成情况如下：

### 8.2.1 专家组验收评审情况

1、2024 年 12 月 14 日，安徽钜能能源发展有限责任公司主持召开了安徽钜能能源发展有限责任公司叶集区 312 国道综合能源港建设项目（加油部分）安全设施竣工验收会议。参加会议的有安徽钜能能源发展有限责任公司负责人和站内有关人员、我公司评价人员、设计单位、施工单位、监理单位

等相关单位代表以及特邀专家，叶集区应急管理局、六安市应急管理局同时列席了本次会议。该站验收的组织情况符合《转发省安全监管局印发危险化学品建设项目安全设施“三同时”暂行规定的通知》（六市安监三〔2015〕48 号）关于“组织验收时参加单位和人员”的相关规定。

2、验收组查验了现场；该企业项目负责人主持了会议，并介绍了该站的情况；我公司评价人员介绍了安全验收评价报告的主要内容；专家组对该站竣工验收相关材料及安全验收评价报告进行了审核。专家组经过讨论后形成了验收审核意见并在会上宣读。专家组意见为“同意通过安全设施竣工验收”，同时提出了该站存在的问题及建议。验收过程符合《转发省安全监管局印发危险化学品建设项目安全设施“三同时”暂行规定的通知》（六市安监三〔2015〕48 号）关于“组织验收的一般程序”及“组织验收工作有关要求”规定。

### 8.2.2 整改复查情况

根据专家组提出的问题及建议要求，安徽钜能能源发展有限责任公司立即进行了整改完善，我公司评价人员根据专家组意见对该公司整改情况进行了复查。具体情况如下：

表 8-1 专家组意见整改情况汇总表

| 序号 | 专家组建议 |       | 整改复查情况 | 结论 |
|----|-------|-------|--------|----|
| 1  | ..... | ..... | .....  | 符合 |
| 2  | ..... | ..... | .....  | 符合 |
| 3  | ..... | ..... | .....  | 符合 |
| 4  | ..... | ..... | .....  | 符合 |

结论：安徽钜能能源发展有限责任公司叶集区 312 国道综合能源港建设项目（加油部分）安全设施竣工验收的安全条件符合国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范的要求。

## 8.3 进一步提高安全条件的建议

### 8.3.1 安全设施的更新与改进

目前该站所使用的各种安全设施均运行正常，但在长期使用过程中，会出现安全部件的磨损或失效，如消防器材要定期检修，过期、失效的灭火器应换药或更新；防雷、防静电设施应定期检测合格；其他安全设施应定期维修、保养，及时更新与改进，以保证安全设施的有效性。

### 8.3.2 安全条件和安全生产条件的完善与维护

该站应对在岗从业人员进行经常性的安全培训教育，不断增强职工安全意识，同时保证重要岗位管理人员、操作人员的相对稳定。

### 8.3.3 主要装置、设备（设施）的维护与保养

经营过程中应加强加油机、加油枪、灭火器材等设备的安全管理，做好设备（设施）的日常维护，严禁设备“带病”工作，对关键装置、重点部位要重点维护和管理。

### 8.3.4 安全生产投入

应建立隐患排查和隐患整改长效机制、安全生产管理持续改进机制，建立安全生产投入在人、财、物方面保障制度，确保安全生产投入持续、有效。

### 8.3.5 其它方面

1.密切关注该站周边的环境变化，确保该站与周边设施的距离满足国家相关标准规范的要求。

2.极端的风和雪天气条件下，应关注罩棚结构的变化，若出现不良情况应及时加固或撤离人员，防止罩棚坍塌对人员造成次生伤害。

3.禁止客车载客进站加油。

4.该站在运行中应遵守安全法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双

重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

5.加强对加油车辆可能存在的吸烟等违规行为的安全管理。

6.严禁在站内的加油区、罐区接听拨打移动电话。

7.现场值班人员要加强加油、充电车辆的引导。

8.加强对站内加气设备的安全管理，防止加气部分发生事故影响到加油部分。

## 第九章 与建设单位交换意见情况

该站在评价过程中，对如下问题与安徽钜能能源发展有限责任公司交换意见并协调一致。

- 1、安徽钜能能源发展有限责任公司对其提供资料的真实有效性负责。
- 2、关于不符合项的整改、项目有关政策性、支持性材料的问题进行了交流。

## 第十章 安全评价报告附件

### 10.1 选用的安全评价方法简介

安全评价方法是对系统的危险性、危害性及其程度进行分析评价的工具。采用的安全评价方法简介如下。

#### 10.1.1 安全检查表法（SCL）

安全检查表法即 SCL 法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法，主要依据现行国家有关安全法律、法规和技术标准、规定，参考同行业安全范例和统计资料，充分分析评价对象，列出需检查的单元、部位、工程及要求，编制成安全检查表，然后按检查表所列工程，逐一对照审查。可以系统、完整、全面地分析各项安全因素，从而保证安全评价的质量。同时也可以给使用人员准确深刻的印象和明确的启示，供设计人员、安全管理人员和安全监察人员使用，以系统地识别工程的主要危险性，了解基本的安全对策措施，避免工作疏漏。

安全检查表一般属于定性类的安全评价方法，可能产生因检查要点多而显得重点不突出。为此，可以应用其它种类的安全评价方法从不同的角度予以进一步分析。

#### 10.1.2 预先危险分析法（PHA）

预先危险性分析（PHA）又称初步危险性分析，是一种在进行设计、施工、生产、维修之前，对系统存在的各种危险因素的类别、分布、出现条件、可能造成的后果等进行宏观、概略的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成事故。PHA 在工程项目安全预评价中应用较多，是一种简便易行、经济有效、应用范围较广的定性评价方法。

### 10.1.3 事故树分析方法

事故树分析（Fault Tree Analysis，缩写 FTA）又称故障树分析，是一种演绎和系统安全分析方法。它是从要分析的特定事故或故障开始，层层分析其发生原因，一直分析到不能再分解为止；将特定的事故和各层原因（危险因素一）之间用逻辑门符号连接起来，得到形象、简洁地表达其逻辑关系（因果关系）的逻辑树图形，即事故树。事故树分析法是安全系统工程中重要的分析方法之一。它具有以下几个优点：

1.由于事故树分析法是采用演绎方法分析事故的因果关系，能详细找出系统各种固有的潜在的危险因素，为安全设计、制定安全技术措施和安全管理要点提供了依据。

2.能简洁、形象表示出事故和各种原因之间因果关系及逻辑关系。

3.在事故树分析中，顶上事件可以是已经发生的事故，也可以是预想的事故。通过分析，找出原因，采取对策加以控制，从而起到预测预防事故的作用。

4.事故树分析法既可以用于定性分析，也可用于定量分析。通过定性分析，确定各种危险因素对事故影响的大小，从而掌握和制定防灾控制要点；而定量分析，则能计算出顶上事件（事故）发生的概率，并可从数量上说明危险因素的重要度，为实现系统最佳安全目标提供依据。

### 10.1.4 事故后果模拟评价方法

采用《环境风险评价系统（RiskSystem）》1.2 版进行事故后果模拟，软件结合安全评价中与环境风险评价关系密切的部分内容编制而成。将科学计算、绘图与数据库支持相结合，可用于环境风险评价与相应安全评价中，也可用于环境及安全管理部门日常管理。

软件中提供了三大计算模块：火灾、爆炸、中毒事故后果及其数学模块、源计算（物料的泄漏速率）模块和有毒有害物质在大气中的扩散模块。

其中火灾、爆炸、中毒事故后果及其数学模块提供了蒸气云爆炸模型（TNT 模型）、池火模型和沸腾液体扩展蒸气云爆炸火球（BLEVE 火球）

热辐射模型；源项计算模块提供了污染源（有害物质）排放量的估算模型；通过源项计算得到污染物排放速率后，可采用有毒有害物质在大气中的扩散模块对该物质在大气中的扩散进行计算，最后可以通过软件内计算的结果进行绘图，绘制出所分析的物质扩散影响的范围，或火灾爆炸影响范围。

## 10.2 定性、定量分析危险、有害程度的过程

### 10.2.1 定性分析危险、有害程度的过程

#### 10.2.1.1 经营产品的危险性识别

表 10-1 汽油理化特性表

|         |           |                                                                                           |              |                              |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 标识      | 中文名       | 乙醇汽油                                                                                      | 英文名          | Gasoline                     |
|         | 分子式       | /                                                                                         | 序号           | 1630-2                       |
|         |           |                                                                                           | UN 编号        | 1203                         |
|         | 主要组成      | 混合物                                                                                       | CAS 号        | 8006-61-9                    |
| 理化性质    | 熔点℃       | -95.4~-90.5                                                                               | 性状           | 无色或淡黄色易挥发液体，具有典型的石油烃气味。      |
|         | 沸点℃       | 25~220                                                                                    | 溶解性          | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、乙醇、脂肪、乙醚、氯仿等。 |
|         | 饱和蒸气压 KPa | 40.5~91.2（37.8℃）                                                                          | 相对水密度        | 0.75                         |
|         | 临界温度℃     | /                                                                                         | 相对空气密度       | 3~4                          |
|         | 临界压力 MPa  | /                                                                                         | 燃烧热 (kJ/mol) | /                            |
|         | 闪点℃       | ≤-37℃                                                                                     | 最小引燃能量       | /                            |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性       | 极易燃，本品其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。                                                                 | 燃烧或分解产物      | /                            |
|         | 爆炸极限%     | 1.7%~9.9%                                                                                 | 聚合危险         | 不聚合                          |
|         | 引燃温度℃     | 250~530                                                                                   | 稳定性          | 稳定性                          |
|         | 危险类别      | 易燃液体, 类别 2*; 生殖细胞致突变性, 类别 1B; 致癌性, 类别 2; 吸入危害, 类别 1; 危害水生环境-急性危害, 类别 2; 危害水生环境-长期危害, 类别 2 | 禁配物          | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素                |
|         | 危险特性      | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。                 |              |                              |
|         | 灭火方法      | 消防人员必须佩带空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水保持火场容器冷却，尽可能将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。          |              |                              |
|         | 灭火剂       | 泡沫、干粉、二氧化碳。                                                                               |              |                              |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>毒性</b>    | LD <sub>50</sub> : 67000mg/kg (120 号溶剂汽油) (小鼠经口) LC <sub>50</sub> : 103000mg/m <sup>3</sup> , (120 号溶剂汽油) (小鼠吸入, 2h)                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>对人体伤害</b> | 汽油为麻醉性毒物, 急性汽油中毒主要引起中枢神经系统和呼吸系统损害。急性中毒: 吸入汽油蒸气后, 轻度中毒出现头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、视力模糊、烦躁、哭笑无常、兴奋不安、轻度意识障碍等。重度中毒出现中度或重度意识障碍、化学性肺炎、反射性呼吸停止。汽油液体被吸入呼吸道后引起吸入性肺炎, 出现剧烈咳嗽、胸痛、咯血、发热、呼吸困难、紫绀。如汽油液体进入消化道, 表现为频繁呕吐、胸骨后灼热感、腹痛、腹泻、肝脏肿大及压痛。皮肤浸泡或浸渍于汽油时间较长后, 受浸皮肤出现水泡、表皮破碎脱落, 呈浅 II 度灼伤。个别敏感者可发生急性皮炎。慢性中毒: 表现为神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病、中毒性精神病、类精神分裂症、中毒性周围神经病所致肢体瘫痪。可引起肾脏损害。 |
| <b>急救</b>    | 皮肤接触: 立即脱去污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触: 立即提起眼睑, 用流动清水或生理盐水彻底冲洗。如有不适感, 就医。吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。呼吸、心跳停止, 立即进行心肺复苏术。就医。食入: 饮水, 禁止催吐。如有不适感, 就医                                                                                                                                                                                                       |
| <b>防护</b>    | 工程控制: 经营过程密闭, 全面通风。呼吸系统防护: 一般不需要特殊防护, 高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具 (半面罩)。眼睛防护: 一般不需要特殊防护, 高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护: 穿防静电工作服。手防护: 戴橡胶耐油手套。其他防护: 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触                                                                                                                                                                                                             |
| <b>操作处置</b>  | 密闭操作, 全面通风。操作人员必须经过专门培训, 严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服, 戴橡胶耐油手套。远离火种、热源, 工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速, 且有接地装置, 防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸, 防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备                                                                                                                                                                           |
| <b>泄漏处理</b>  | 消除所有点火源。根据气体扩散的影响划定警戒区, 无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器, 穿防毒、防静电服, 戴橡胶耐油手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物, 尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏: 用砂土或其他不燃材料吸收, 用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏: 构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖, 减少蒸发。喷水雾能减少蒸发, 但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆、耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内                                                                                                 |
| <b>包装</b>    | 包装标志: 易燃液体; 包装类别: II 类包装; 包装方法: 小开口钢桶; 安瓿瓶外普通木箱; 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶 (罐) 外普通木箱                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>储运</b>    | 用储罐、盛装, 盛装使切不可充满, 要留出必要的安全空间。储区应有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。卸车是流速不超过 3 米/秒, 且有接地装置, 防止静电积聚。运输时所用的槽 (罐) 车应有接地链, 槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋, 防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置, 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶, 勿在居民区和人口稠密区停留。                                                                                                       |
| <b>其他</b>    | 废弃处置方法: 危险废物建议用焚烧法处置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

表 10-2 柴油理化特性表

|    |      |         |       |                          |
|----|------|---------|-------|--------------------------|
| 标识 | 中文名  | 柴油      | 英文名   | Diesel oil ; Diesel fuel |
|    | 分子式  | /       | 分子量   | /                        |
|    | 序号   | 1674    | UN 编号 | 1202                     |
|    | 主要组成 | /       | CAS 号 | /                        |
| 理化 | 熔点/℃ | -18     | 性状    | 稍有粘性的棕色液体。               |
|    | 沸点/℃ | 282-338 | 溶解性   | /                        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |            |                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 性质      | 闪点℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 闪点≥45℃（危险化学品安全技术大典第Ⅰ卷 [张海峰主编]                                                                | 相对水密度      | 0.885(安科院重大事故后果模拟软件数据库内置数据) |
|         | 饱和蒸气压 KPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 无资料                                                                                          | 相对空气密度     | 无资料                         |
|         | 临界温度℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 无资料                                                                                          | 燃烧热（kJ/kg） | 18700(安科院重大事故后果模拟软件数据库内置数据) |
|         | 临界压力 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 无资料                                                                                          | 最小引燃能量 mJ  | /                           |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 易燃液体,类别 3                                                                                    | 燃烧分解产物     | 一氧化碳、二氧化碳。                  |
|         | 爆炸极限%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.6~7.5（危险化学品安全技术大典第Ⅰ卷 [张海峰主编]）                                                              | 聚合危险       | /                           |
|         | 引燃温度℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 257                                                                                          | 稳定性        | /                           |
|         | 爆炸气体分类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | /                                                                                            | 禁忌物        | 强氧化剂、卤素。                    |
|         | 危险特性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。                                              |            |                             |
|         | 灭火方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |            |                             |
|         | 灭火剂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、石棉被。                                                                       |            |                             |
| 毒性      | 职业接触限值美国 (ACGIH)：TLV -TWA:100mg/m <sup>3</sup> [柴油机燃料，按总经计皮]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |            |                             |
| 对人体伤害   | 经皮肤吸收，对中枢神经系统有抑制作用。中毒表现一急性中毒:吸入高浓度柴油蒸气 2min 即可出现头晕、胸闷和无力，5min 后昏迷。短期内吸入大量柴油雾滴可引起化学性肺炎。有报道皮肤接触柴油后数周引起急性肾功能衰竭，经治疗后恢复。废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。慢性影响:皮肤接触柴油可出现红斑、丘疹和水疱。长期接触柴油后，皮疹可转为慢性。侵入途径吸入、食入、经皮吸收。可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。                                                                                                                 |                                                                                              |            |                             |
| 急救      | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |            |                             |
| 防护      | 工程控制：密闭操作，注意通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |            |                             |
| 泄漏处理    | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |            |                             |
| 储运      | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。<br>运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规 |                                                                                              |            |                             |

|       |
|-------|
| 定路线行驶 |
|-------|

### 10.2.1.2 危险、有害因素辨识

#### 10.2.1.2.1 火灾、爆炸

##### 1、物质的危险性

该站加油部分经营的油品主要是汽油和柴油。其危险性分析如下。

油品的易燃性与易爆性决定了油品的燃烧与爆炸是可以互相转变的。若油蒸气的浓度较高，具备了燃烧的条件，遇火源则先燃烧；若油蒸气的浓度降到爆炸极限范围内时，便由燃烧转为爆炸。

##### 2、卸油

该站火灾事故大部分发生在卸油作业中，导致火灾爆炸事故的原因主要有：

（1）油罐漫溢。卸油时，不能及时监测液面，造成油品跑冒，使油蒸气浓度迅速上升，达到爆炸极限范围，遇到点火源，即可发生火灾、爆炸事故。

（2）油品泄漏。由于卸油胶管破裂、密封垫破损，快速接头螺丝松动等原因，使油品漏在地面，遇火花燃烧。

（3）静电起火。由于油管、罐车无静电接地或静电接地失效，卸油时流速过快等原因造成静电积聚放电点燃油蒸气。

（4）在非密封卸油过程中，大量油蒸气从卸油口溢出，当周围出现烟火，就会爆炸燃烧。

##### 3、量油

（1）油罐车到站未静置稳油（小于 15 分钟）就开盖量油，会引起静电起火。

（2）油罐未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落，在量油时，量油尺与钢质管口摩擦产生火花，就会点燃罐内油蒸气，引起爆炸燃烧。

（3）在气压低、无风的环境下，穿化纤服装，磨擦产生静电火花也能点燃油蒸气。

#### 4、加油

加油时未采取密封加油技术，使大量蒸气外逸或由于操作不当、油品外溢等原因，在加油口附近形成一个爆炸危险区域，遇烟火、使用手机、铁钉鞋磨擦、金属碰撞、电器打火、发动机排气管喷火等，都可导致火灾。

#### 5、储存

储存环节潜在的危险有害因素或可能发生的事故有：油品渗漏；外渗或外漏的油蒸气聚集；产生静电火花、遭遇雷电或明火而发生燃烧、爆炸。其产生的原因如下：

（1）油品渗漏。油罐、输油管线、连接法兰及其相关设施由于制造缺陷或受到腐蚀，法兰密封联接不可靠和施工质量不符合要求等原因，可能导致油品渗漏。

（2）外渗或外漏的油蒸气聚集。由于油蒸气相对密度大，在通风不良的情况下，外泄、外漏的油蒸气易在管沟等低洼处聚集。

（3）产生静电火花。由于油罐、输油管线或其它相关设施无防静电接地装置、接地装置损坏、接地电阻不符合要求等原因，在一定条件下可导致静电的产生、积聚、放电、产生火花。

（4）遭遇雷电或明火。由于没有采取可靠的防雷措施，导致雷电直接击中油罐；或在油罐上产生感应电荷、积聚放电。若有人在罐区吸烟或违章动火，可使油罐招致雷电或明火侵扰。

（5）发生燃烧、爆炸。外渗、外漏的油品经挥发、聚集并达到其爆炸极限后，若遇前述的各类火源，极易发生燃烧、爆炸事故。

#### 6、清罐

清洗油罐不彻底，残余油蒸气遇到静电、磨擦、电火花都会导致火灾。

#### 7、其它

（1）油罐、管道渗漏。由于制造厂家的质量问题、腐蚀作用、法兰未紧固等原因造成油品渗漏，遇明火燃烧。

（2）雷击。雷电直击或间接放电子油罐及有关设备处导致燃烧、爆炸。

（3）电气火灾。电器设备老化、绝缘破损、过流、短路、接线不规范、

电器使用不当等引起火灾。

(4) 油蒸气沉积。油蒸气密度比空气密度大，会沉淀于管沟、电缆沟、下水道等低凹处，一旦遇火就会发生爆炸燃烧。

(5) 明火管理不严。生产、生活用火失控，引起站房或站外火灾。

(6) 充电区域的危害

该站存在充电部分，如果电气接触不良、过充、充电设备发生异常等各类用电故障，都可能产生火灾事故。

(7) 充电区域的影响

由于该站存在充电部分，充电车辆的失控、充电系统的设备、设施发生异常而造成的安全事故都有可能会对加油设施产生影响，从而引发加油区域火灾、爆炸事故的发生。

(8) 加油加气互相的影响

如果该站加油部分的油罐、油罐车、加油机发生泄漏、火灾、爆炸，加油车辆着火、车辆失控等，由于爆炸的波及、多米诺效应等原因，极有可能会造成加气部分和充电区域的设备设施、充电车辆的安全事故，从而造成该站加气部分、充电区域的设备设施、充电车辆的人员伤亡和财产损失。

如果加气部分的 LNG 槽车在站内发生泄漏、着火、爆炸，LNG 工艺设施和储气瓶组、工艺设施发生泄漏、着火、爆炸，加气枪发生泄漏，加气车辆着火、车辆失控等，由于多米诺效应、爆炸的波及等原因，极有可能会造成加油部分设备设施发生安全事故，从而造成该站加油部分的人员伤亡和财产损失。

#### **10.2.1.2.2 中毒和窒息**

该站加油部分导致中毒的主要危险物质为汽油、柴油，若设备、阀门及管道泄漏都可能导致人员中毒，防止油料中毒措施如下：

(1) 油罐、管路、阀门及油泵等应经常保持严密不漏，以减少空气中油蒸气的浓度。

(2) 油罐清罐维修作业时，清罐不彻底，油蒸气会引起人员的中毒窒息事故。因此清洗油罐、油车和维修深井阀门，必须遵守安全操作规程。作

业前要进行通风；入罐作业人员必须穿戴防毒衣具，罐口或井口要有专人看守，随时联系，并轮换作业，每人连续作业时间不宜过长，汽油罐一般不得超过 15 分钟。

（3）平时养成良好的卫生习惯，防止慢性中毒。例如：作业时应穿工作服，并避免油料溅洒在皮肤和衣服上；量油、取样等应在油罐口的上风方向；油蒸气浓的作业场所，应注意通风。

（4）油罐清罐检维修作业时，通风换气不良，可能产生缺氧窒息伤害。

油罐为受限空间，受限空间作业环境情况复杂（如受限空间狭小，通风不畅、照明、通信不畅、设备内危险化学品未处理干净或与设备相连的管道未进行有效隔离、作业使用电器漏电）、危险性大，一旦发生事故往往造成严重后果、容易因盲目施救造成伤亡扩大。设备连接的有许多管道、阀门，倘若安全措施不落实，未打盲板，阀门内漏，置换、通风不彻底，氧浓度不合格，往往给有害物质和窒息性气体以可乘之机，滞留在受限空间内致使作业人员窒息，不按照规程进行置换、确认就动火的话，有可能会造成火灾爆炸事故。

#### 10.2.1.2.3 触电

加油机进行加油时，配电间的维修、检查，办公室、收银室中电器使用、电器检修，加油岛顶照明灯具、线路检修、充电区域、洗车场所等都会发生触电伤害。用电设备的漏电，往往会造成人员触电伤亡。

由于电气设备长期使用，易出现电气绝缘老化，导线裸露，胶盖刀闸胶木破损，插座盖子损坏等。电气设备缺乏正常检修和维护，一旦漏电，将造成严重后果。

电缆线路因容量与负荷不匹配造成过流、过热，电缆因线路破损、绝缘失效而发生短路，将导致电缆“放炮”事故。不严格遵守安全操作规程，带负荷拉闸，带地线合闸，有电挂接地线，检修时电缆、电容放电不完全等，均有可能造成触电伤害。一些电气设备若带电导体裸露在外，防护措施不完善，作业人员会有触电危险。

触电的危害，人身伤害和设备损坏。当电压很高时，会使人致命；当电

压不高时，不会使人致命，但会使人摔倒、坠落、精神紧张等，并可能因摔倒、坠落等导致死亡、重伤等二次事故的发生。触电还会使设备损坏、停电。

#### **10.2.1.2.4 车辆伤害**

该站使用汽车槽车运输油料进站，车辆进行加油作业，在机动车辆行驶中，容易引起人体撞击、擦伤等伤害。

槽车制动装置不灵敏，司机无证驾车、违章行车、酒后驾驶、疲劳驾驶或超速行驶，车辆带病运行、意外故障或超载，操作失误，场地道路不平或湿滑，道路转弯半径不够，夜间照明不足等，均可能导致不同类型的车辆伤害事故发生，可能对作业人员产生碰撞、碾压伤害，对设备设施产生碰撞损害。

#### **10.2.1.2.5 物体打击**

在日常工作和检修时，人员违规操作、工作时注意力不集中等，都可能导致工器具对人员造成伤害。

高处作业时作业人员从高处随意往下乱抛物体；或放在高处脚手架上的物品与材料等堆放不稳发生塌落或滚动掉下；或在检修作业过程中工器具安装不牢固及不慎脱落飞出均可造成对作业人员及周围人员的造成伤害甚至严重伤害。

#### **10.2.1.2.6 高处坠落**

在对罩棚顶上照明灯具检修和站房屋面检修、通气管上阻火器检修时，都是高处进行作业，梯子平台防滑性能下降、扶手滑湿；以及照明不良、思想麻痹、注意力不集中等，容易引起高处坠落的伤害。

#### **10.2.1.2.7 坍塌**

罩棚覆盖面积较大，由于自然灾害，如雪灾等，可将罩棚压垮，若有工作人员和其他人员在罩棚下停留，则会造成人员伤亡事故。站房因本身质量存在问题或其他原因，导致站房倒塌，砸伤站房内人员。

#### **10.2.1.2.8 高、低温等职业危害**

部分工人长期室外作业，夏季极端高温可能达到 41.2℃以上，若防范措施不力，可能导致工作人员中暑。另外，冬季极端低温可达-10.9℃，作业人员全身、手脚保暖不当，可能遭受冻伤。

### 10.2.1.3 危险、有害因素及其分布

1.该站加油部分可能造成爆炸、火灾、中毒事故的危险、有害因素及其分布见下表。

表 10-3 爆炸、火灾、中毒、事故危险、有害因素分布表

| 序号 | 可能造成的事故类别 | 存在部位                                                                  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 火灾、爆炸     | 罩棚：加油机进行加油作业；埋地油罐区：油槽车进行卸油作业、量油作业、清罐作业；维修：加油机、埋地油罐检修作业；配电间、充电区域、洗车场所等 |
| 2  | 中毒和窒息     | 罩棚：加油机进行加油作业；埋地油罐区：油槽车进行卸油作业；维修：埋地油罐等受限空间检修作业等                        |

2.该站可能造成作业人员伤亡的其他危险、有害因素及其分布见下表。

表 10-4 其它危险、有害因素及其分布

| 序号 | 可能造成人员伤亡事故类别 | 危险有害因素                   | 场所分布部位                                                                                      |
|----|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 物体打击         | 建构筑物的辅助物或附件脱落，车辆运行时的物体打击 | 加油区域、车辆进出口、站房等                                                                              |
| 2  | 车辆伤害         | 机动车辆挤压或碰撞                | 加油和充电、加气等区域：给过往车辆进行加油、充电等作业<br>埋地油罐区：油槽车卸油作业                                                |
| 3  | 高处坠落         | 安全设施不到位，导致人员从高处坠落        | 加油区域：罩棚顶上照明灯具检修作业<br>站房屋面：站房屋面检修、通气管上阻火器检修作业                                                |
| 4  | 触电           | 电气设备及管道线路                | 加油区域：加油机进行加油作业<br>站房：箱式变压器及其他电气设备的使用、电气设备的检修作业<br>加油区域：罩棚顶照明灯具、线路检修作业 埋地管线；充电区域：充电设备设施、洗车场所 |
| 5  | 坍塌           | 自然灾害、建构筑物本身存在质量问题        | 罩棚、站房、围墙，开外土石方作业等                                                                           |
| 6  | 高、低温         | 长期室外作业                   | 站区                                                                                          |

### 10.2.1.4 重大危险源辨识过程

#### 1、危险化学品重大危险源依据

本评价进行重大危险源的辨识所依据的是《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。单元内危险化学品数量超过临界量包括以下两种情况：

（1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，

则定为重大危险源。

(2) 生产单元、储存单元存在的危险化学品为多品种时，单元内多种危险化学品满足下列公式则定为重大危险源：

$$S = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \geq 1$$

式中， $q_1, q_2, \dots, q_n$  表示每一种危险化学品的实际储存量；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$  表示对应危险化学品的临界量。

(3) 危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

## 2、危险化学品重大危险源辨识和分级

该站油罐区共设置了 2 个  $30\text{m}^3$  的汽油罐、2 个  $30\text{m}^3$  的柴油罐；储罐的公称容积之和： $60\text{m}^3$ (汽油)、 $60\text{m}^3$ (柴油)， $\rho$ ：汽油比重，取  $0.75 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ；柴油比重，取  $0.885 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。

汽油最大贮量： $60 \times 0.75 = 45\text{t}$

柴油最大贮量： $60 \times 0.885 = 53.1\text{t}$

该站分为 2 个单元。生产单元：加油设施，储存单元：油罐。每个评价单元的辨识过程见下列各表。

表 10-5 生产单元危险化学品重大危险源辨识过程

| 单元名称  |                  | 加油区单元    |        |          |         |
|-------|------------------|----------|--------|----------|---------|
| 包含的设施 |                  | 加油设施     |        |          |         |
| 计算过程  |                  |          |        |          |         |
| 序号    | 危险化学品（名称）        | 储存量/t（q） | 符号     | 临界量/t（Q） | q/Q     |
| 1     | 汽油               | 0.17     | 表 1-66 | 200      | 0.00085 |
| 2     | 柴油               | 0.2      | W5.4   | 5000     | 0.00004 |
| 合计    |                  |          |        |          | 0.00089 |
| 结论    | 该单元不构成危险化学品重大危险源 |          |        |          |         |

表 10-6 储存单元危险化学品重大危险源辨识过程

|       |           |          |        |          |      |
|-------|-----------|----------|--------|----------|------|
| 单元名称  |           | 储罐区单元    |        |          |      |
| 包含的设施 |           | 油罐       |        |          |      |
| 计算过程  |           |          |        |          |      |
| 序号    | 危险化学品（名称） | 储存量/t（q） | 符号     | 临界量/t（Q） | q/Q  |
| 1     | 汽油        | 45       | 表 1-66 | 200      | 0.23 |

|    |                  |      |      |      |        |
|----|------------------|------|------|------|--------|
| 2  | 柴油               | 53.1 | W5.4 | 5000 | 0.01   |
| 合计 |                  |      |      |      | 0.24<1 |
| 结论 | 该单元不构成危险化学品重大危险源 |      |      |      |        |

综上所述，该站加油部分未构成重大危险源。

按照该站 LNG 安全验收评价报告中辨识结果，该站的 LNG 撬未构成重大危险源。

该站加油部分虽未构成重大危险源，但是该站发生重大事故时会对周边环境造成一定影响，因此对该站储油、加油设施应定期进行检测、评估、监控，加气与加油有很大的相互影响，并按照制定的应急预案进行演练。

#### 10.2.1.5 预先危险性分析评价

运用预先危险性分析法对主要装置及设施、公辅工程两个单元可能存在的危险、有害因素进行了分析评价，主要装置及设施可能存在的危险、有害因素见下列各表，公辅工程单元可能存在的危险、有害因素见表 10-15。

表 10-7 火灾、爆炸事故预先危险性分析表

| 潜在事故  | 火灾、爆炸                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 危险因素  | 汽油和柴油                                                                                                                                                                 |
| 触发事件一 | 1、设备、储油罐、管道设计有缺陷、材质不合格<br>2、管道、阀门破裂泄漏<br>3、设备、阀门、仪表等与管道连接处泄漏<br>4、人员操作失误造成物料泄漏<br>5、设备故障导致物料泄漏<br>6、设备、管道受腐蚀造成泄漏<br>7、充电区域、洗车区域发生电气火灾                                 |
| 触发事件二 | 泄漏物料与外界能量达到燃点                                                                                                                                                         |
| 触发事件三 | 1、明火：①火星飞溅；②违章动火；③外来人员带入火种；④物质过热引发；⑤点火吸烟；⑥他处火灾蔓延；⑦其它火源。<br>2、火花：①金属撞击；②电气火花；③线路老化，引燃绝缘层；④短路电弧；⑤静电；⑥雷击                                                                 |
| 事故后果  | 设备损坏、人员伤亡、停产、造成经济损失                                                                                                                                                   |
| 危险等级  | III                                                                                                                                                                   |
| 防范措施  | 1、设备、容器要由有资质单位生产、安装、检测<br>2、储存场所严禁明火源，使用不产生火花地面<br>3、安装避雷装置<br>4、静电有效接地<br>5、按要求设置消防器材<br>6、定期对设备进行巡查、维修、保养，保持设备完好<br>7、火灾和爆炸性气体危险区域内选用相应的防爆电气装置<br>8、健全安全生产管理制度并严格执行 |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 9、站区应设置相应安全警示标志 |
|--|-----------------|

**表 10-8 中毒和窒息事故预先危险性分析表**

| 潜在事故  | 中毒和窒息                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 危险因素  | 汽油和柴油                                                                                               |
| 触发事件一 | 1、设备和管道泄漏；<br>2、检修、维修、抢修时，罐（器）、管、阀等等中的有毒有害物料未清洗或清洗不干净                                               |
| 触发事件二 | 毒物吸入、食入体内或皮肤、眼睛等接触毒物                                                                                |
| 触发事件三 | 1、通风不良；2、缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识<br>3、不清楚泄漏物料的特征，应急不当<br>4、未正确穿戴防护用品<br>5、防护用品选型不当或使用不当<br>6、救护不当 |
| 事故后果  | 人员伤亡                                                                                                |
| 危险等级  | II                                                                                                  |
| 防范措施  | 1、设备、容器要由有资质单位生产、安装、检测<br>2、定期对设备进行巡查、维修、保养，保持设备完好<br>3、对从业人员进行安全培训教育，正确穿戴防护用品                      |

**表 10-9 触电伤害预先危险性分析表**

|       |                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 潜在事故  | 用电设备、电气线路、供配电设施；雷击                                                                                                                                                |
| 危险因素  | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击等                                                                                                                                                |
| 触发事件一 | 1、设备漏电<br>2、安全距离不够（如室内线路、配电设备、用电设备及检修时安全距离等）<br>3、绝缘损坏、老化<br>4、保护接地、接零不良<br>5、工具选用不当，疏于管理<br>6、建构筑物未做到“五防一通”（即防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风不良）<br>7、防雷设施不完                 |
| 触发事件二 | 1、人体触及带电体<br>2、安全距离不够，空气击穿<br>3、通过人体的电流时间超过 30mA.s<br>4、人体、设备和建筑物遭雷击                                                                                              |
| 触发事件三 | 1、手持金属物体及带电体，或因安全距离不够，造成空气击穿<br>2、使用的电器设备漏电、绝缘损坏、老化<br>3、电工违章作业，非电工违章进行电气作业；酒后作业；无证上岗<br>4、维修时电源未切断、未挂警示牌<br>5、防雷装置达不到设计要求<br>6、防雷装置没有定期检测或检测不合格<br>7、防雷装置发生故障或失灵 |
| 事故后果  | 人员伤亡，引发二次事故                                                                                                                                                       |
| 危险等级  | II                                                                                                                                                                |
| 防范措施  | 1、配电建构筑物、装置、线路要严格按有关电气规程执行<br>2、按规定对设备、线路采用与电压相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 期检查、维修，保持完好<br>3、使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮拦、护罩（盖）、箱匣等防护装置以及确保安全间距，将带电体同外界隔绝，防止人体接近或触及带电体<br>4、室内线路、配电设备、用电设备、检修作业，应按规定有一定的安全距离<br>5、根据要求作好保护接地和保护接零<br>6、加强电气安全教育，掌握触电急救方法<br>7、定期进行安全检查，杜绝“三违”作业<br>8、按设计要求安装防雷设施<br>9、定期对防雷设施进行检测，不合格及时维修<br>10、执行用电作业许可证 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

表 10-10 车辆伤害事故预先危险性分析表

| 潜在事故  | 车辆伤害                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 危险因素  | 油罐车、加油车辆                                                     |
| 触发事件一 | 1、车辆故障（如刹车不灵等）<br>2、车速太快<br>3、路面缺陷、障碍物、冰雪等<br>4、超载驾驶         |
| 触发事件二 | 车辆撞击人体、设备等                                                   |
| 触发事件三 | 1、驾驶员违章行驶<br>2、驾驶员精力不集中<br>3、酒后驾车<br>4、疲劳驾驶<br>5、驾驶员心境差、激情驾驶 |
| 事故后果  | 人员伤亡财产损失                                                     |
| 危险等级  | III                                                          |
| 防范措施  | 1、增设交通标志（包括限速行驶标志）<br>2、保持路面状态良好<br>3、做好卸油、加油时对驾驶员的引导工作      |

表 10-11 高处坠落预先危险性分析表

| 潜在事故  | 高处坠落                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 危险因素  | 进行登高检修等作业；                                                                                                                                                     |
| 触发事件一 | 1.高处作业，不小心造成坠落；<br>2.脚手架损坏造成高处坠落；<br>3.梯子无防滑措施，或强度不够、固定不牢造成跌落；<br>4. 未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落；<br>5. 在大风、暴雨、雷电、霜冻、积雪条件下登高作业，不慎跌落；<br>6. 作业时嬉戏打闹；<br>7.下雪天清扫罩棚上的积雪 |
| 发生条件  | （1）2m 以上（含 2m）高处作业；<br>（2）作业下方是设备或硬质地面                                                                                                                         |
| 触发事件二 | 1.脚手架损坏和防范措施，踩空或支撑物倒塌；<br>2.高处作业面下无安全网；<br>3.未系安全带或安全带挂结不可靠；<br>4.安全带、安全网损坏或不合格；<br>5.违反“十不登高”规定；<br>6.未穿防滑鞋、紧身工作服；<br>7.违章作业、违章指挥、违反劳动纪律；                     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 8.情绪不稳定, 疲劳作业、身体有疾病, 工作时精力不集中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 事故后果 | 人员伤亡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 危险等级 | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 防范措施 | 1.人员必须在身体健康状态下登高作业, 必须严格执行“十不登高”;<br>2.登高作业人员必须正确穿戴防滑鞋、紧身工作服、安全帽, 系好安全带;<br>3.事先搭设脚手架等安全设施;<br>4.在屋顶、塔杆等高处作业顶设防护栏杆、安全网;<br>5.上下层交叉作业顶搭设严密牢固之中间隔板、罩棚作隔离;<br>6.安全带、安全网、栏杆、护墙、平台要定期检查确保完好, 并符合规定要求;<br>7.六级以上大风、暴雨、雷电、霜冻、大雾、积雪等恶劣气候条件下严禁高处作业;<br>8.可以在地面做的作业, 尽量不要安排在高处做, 即“尽可能高处作业平地做”;<br>9.加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作;<br>10.坚决杜绝登高作业中的“三违”。11、执行登高作业许可证制度 |

表 10-12 物体打击预先危险性分析表

|       |                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 潜在事故  | 物体打击                                                                                                                                    |
| 危险因素  | 物体坠落; 物体弹击等                                                                                                                             |
| 触发事件一 | 1 高处有未被固定的物体被碰撞或风吹等坠落;<br>2 工具、器具等上下抛掷;<br>3 设施倒塌;<br>4 物体弹击或挤压;<br>5 违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等。                                                |
| 发生条件  | 坠落物体击中人体                                                                                                                                |
| 触发事件二 | 1.在高处作业区域内行走、停留; 2.在高处有浮物或设施不牢, 在即将倒塌的地方行走或停留; 3.燃爆事故波及。                                                                                |
| 事故后果  | 人员伤亡                                                                                                                                    |
| 危险等级  | III                                                                                                                                     |
| 防范措施  | 1.高处需要的物件必须合理摆放并固定牢靠;<br>2.及时清除、加固可能倒塌的设施;<br>3.加强对员工的安全意识教育, 杜绝“三违”;<br>4.加强防止物体打击的检查和安全管理工工作;<br>5 作业人员、进入现场的其他人员都应该穿戴必要的防护用品, 特别是安全帽 |

表 10-13 坍塌预先危险性分析表

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 潜在事故 | 坍塌                       |
| 危险因素 | 罩棚、站房、围墙等建构筑物、土石方开挖作业等   |
| 触发事件 | 罩棚堆积物过重(积雪)、站房、围墙倒塌      |
| 发生条件 | 自然或人为因素导致突然坍塌            |
| 事故后果 | 人员伤亡                     |
| 危险等级 | II                       |
| 防范措施 | 1.大雪天经常打扫 2、对构筑物的坚固性进行检查 |

表 10-14 高、低温预先危险性分析表

|       |              |
|-------|--------------|
| 潜在事故  | 高低温伤害        |
| 危险因素  | 高温或低温天气      |
| 触发事件一 | 夏季高温<br>冬季低温 |
| 触发事件二 | 员工室外作业       |
| 事故后果  | 人员伤害         |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 危险等级 | II                              |
| 防范措施 | 1、正确穿戴、使用防护用品<br>2、避免高温和低温时室外作业 |

表 10-15 公辅工程预先危险性分析

| 评价单元：公辅工程 |                 |                                                                                                                                        | 预先风险分析（PHA）                                          |                                                                         |                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 潜在事故      | 危险因素            | 触发事件 1                                                                                                                                 | 触发事件 2                                               | 触发事件 3                                                                  | 事故后果                | 危险等级 | 防范措施                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 火灾        | 带电设备和线路雷击       | 1、电气设备和线路发生短路、漏电、接地不良、过负荷或过载，导致电弧、电火花、高热产生<br>2、雷击（直接雷、感应雷、雷电波侵入）等                                                                     | 1、缺少电气防护措施<br>2、防雷、防静电措施不完善<br>3、有可燃物                | /                                                                       | 设备损坏、人员伤亡、停产、造成经济损失 | III  | 1、要有电气防护措施<br>2、按设计要求安装防雷、防静电设施<br>3、定期对防雷、防静电设施进行检测，不合格及时维修<br>4、按要求设置消防器材<br>5、加强管理，定期对电气设备进行巡查、维修、保养                                                                                                                                                                             |
| 触电        | 用电设备、电气线路、供电设施等 | 1、设备漏电；<br>2、安全距离不够（如室内线路、配电设备、用电设备及检修时安全距离等）<br>3、绝缘损坏、老化<br>4、保护接地、接零不良<br>5、工具选用不当，疏于管理<br>6、建构筑物未做到“五防一通”（即防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风不良） | 1、人体触及带电体；<br>2、安全距离不够，空气击穿；<br>3、通过人体的电流时间超过 30mA.s | 1、手持金属物体及带电体，或因安全距离不够，造成空气击穿<br>2、使用的电器设备漏电、绝缘损坏、老化<br>3、维修时电源未切断、未挂警示牌 | 人员伤亡<br>设备损坏        | II   | 1、配电建构筑物、装置、线路要严格按有关电气规程执行<br>2、按规定对设备、线路采用与电压相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好<br>3、使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮拦、护罩（盖）、箱体等防护装置以及确保安全间距，将带电体同外界隔绝，防止人体接近或触及带电体；<br>4、室内线路、配电设备、用电设备、检修作业，应按规定有一定的安全距离<br>5、根据要求作好保护接地和保护接零；<br>6、加强电气安全教育，掌握触电急救方法；<br>7、定期进行安全检查，杜绝“三违”作业<br>8、执行用电作业票制度 |
|           | 雷击危害            | 防雷设施                                                                                                                                   | 人体、设备和建筑物遭雷                                          | 1、防雷达不到设计要求                                                             | 人员伤亡                | II   | 1、按设计要求安装防雷设施                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |     |   |                                     |      |  |                       |
|--|--|-----|---|-------------------------------------|------|--|-----------------------|
|  |  | 不完善 | 击 | 2、防雷装置没有定期检测或检测不合格<br>3、防雷装置发生故障或失灵 | 设备损坏 |  | 2、定期对防雷设施进行检测，不合格及时维修 |
|--|--|-----|---|-------------------------------------|------|--|-----------------------|

表 10-16 PHA 分析结果汇总

| 主要危险危害   | 评价单元    |      |
|----------|---------|------|
|          | 主要装置及设施 | 公辅工程 |
| 火灾、爆炸    | III     | III  |
| 中毒和窒息    | II      | /    |
| 触 电      | II      | II   |
| 车辆伤害     | III     | /    |
| 物体打击     | II      | II   |
| 高处坠落     | II      | II   |
| 坍塌       | II      | II   |
| 高/低温危害   | II      | II   |
| 项目总的危险程度 |         | III  |

评价小结：通过预先危险性分析评价，分析得出加油部分主要装置或设施、公辅工程可能存在的主要危险危害为火灾、爆炸、车辆伤害，其次为触电、中毒和窒息、高、低温危害等。该站总的危险程度为III级。

#### 10.2.1.6 安全检查表法

根据相关法律法规、标准和规范，对该站加油部分的现场、工艺装置和设施（含重大隐患内容的检查、重点监管的危险化学品检查）、公辅工程、安全管理（含应急管理）进行检查评价，见下列各表。

危险化学品经营单位安全评价现场检查表见下表。

表 10-17 危险化学品经营单位安全评价现场检查表

| 项目                          | 检 查 内 容                                                                          | 类别 | 现 场 检 查 | 结 果 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|
| 一<br>安全<br>管<br>理<br>制<br>度 | 1. 有各级各类人员的安全管理责任制                                                               | A  | .....   | 符 合 |
|                             | 2. 有健全的安全管理（包括教育培训、防火、动火、用火、废弃物处理）制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括剧毒物品的“双人双锁”制等）       | A  | .....   | 符 合 |
|                             | 3. 有完善的经营、销售（包括采购、出入库登记、验收、发放、出售等）管理制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括销售剧毒化学品的登记和查验准购证等） | A  | .....   | 符 合 |

| 项目       | 检 查 内 容                                                                                                          | 类别 | 现 场 检 查 | 结 果     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
|          | 4. 建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度                                                                                     | B  | .....   | 符 合     |
|          | 5. 有符合国家标准《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-1999）、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-1999）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）的仓储物品储藏养护制度 | B  | .....   | 符 合     |
|          | 6. 有各岗位（包括装卸、搬运、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）安全操作规程                                                                        | A  | .....   | 符 合     |
|          | 7. 有事故应急救援措施；构成重大危险源的，建立事故应急救援预案，内容一般包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、工程抢险和医疗救护、演练等               | B  | .....   | 符 合     |
| 二 安全管理组织 | 1. 有安全管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在 10 人以下的，有专职或兼职安全管理人员；个体工商户可委托具有国家规定资格的人员提供安全管理服务                                    | A  | .....   | 符 合     |
|          | 2. 大中型仓库应有专职或义务消防队伍，制定灭火预案并经常进行消防演练                                                                              | B  | .....   | 符 合     |
|          | 3. 仓库应确定一名主要管理人员为安全负责人，全面负责仓库安全管理工作                                                                              | B  | .....   | 符 合     |
| 三 从业人员   | 1. 单位主要负责人和安全管理人员经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格                                                                | A  | .....   | 符 合     |
|          | 2. 其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格                                                                           | B  | .....   | 符 合     |
|          | 3. 特种作业人员经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格                                                                                    | A  | .....   | 符 合     |
| 四 仓储场所要求 | 1. 从事批发业务的单位应有公安消防部门验收合格的专用仓库（自有或租用）。所经营的危险化学品不得存放在业务经营场所。没有也不租赁储存场所从事批发业务的单位，不得将所经营的危险化学品存放在业务经营场所。             | A  | .....   | 符 合     |
|          | 2. 零售业务的店面与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在 500m 以上，也可采取措施满足安全防护要求。店面经营面积（不含库房）应不小于 60m <sup>2</sup>                           | B  | .....   | 不涉<br>及 |
|          | 3. 零售业务的店面内不得设有生活设施；只许存放民用小包装的危险化学品，其存放总质量不得超过 1t，禁忌物料不能混放；综合性商场（含建材市场）所经营的危险化学品应专柜存放                            | B  | .....   | 不涉<br>及 |
|          | 4. 零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）应有实墙相隔。库房内单一品种存放量不能超过 500kg，总质量不能超过 2t                                                 | B  | .....   | 符 合     |
|          | 5. 零售业务店面的备货库房经公安消防部门验收合格                                                                                        | A  | .....   | 不涉<br>及 |

| 项目                              | 检 查 内 容                                                                                                                                                              | 类别 | 现 场 检 查 | 结 果         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
|                                 | 6. 大型仓库(库房或货场总面积大于 9000m <sup>2</sup> )、中型仓库(库房或货场总面积在 550m <sup>2</sup> –9000m <sup>2</sup> 之间)应在远离市区和居民区的主导风向的下风向和河流下游的地域                                          | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                 | 7. 大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在 1000m 以上,也可采取措施满足安全防护要求                                                                                                             | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                 | 8. 大中型仓库内库区和生活区应分设,两区之间应有高 2m 以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于 5m,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求                                                                                        | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                 | 9. 小型仓库(小型仓库的库房或货场总面积小于 550m <sup>2</sup> )危险化学品存放总质量应与仓库储存能力相适应                                                                                                     | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                 | 10. 用于仓储运输的车辆,应经有关部门审验合格                                                                                                                                             | A  | .....   | 符<br>合      |
|                                 | 11. 危险化学品装卸码头经公安消防部门验收合格                                                                                                                                             | A  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                 | 12. 油品码头应符合《装卸油品码头防火设计规范》(JTJ237-99)的规定                                                                                                                              | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                 | 13. 液化气码头应符合《液化气码头安全技术要求》(JT416-2000)的规定                                                                                                                             | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                 | 14. 重力码头应符合《重力式码头设计与施工规范》(JTJ290-98)的规定                                                                                                                              | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                 | 15. 斜坡码头及浮码头应符合《斜坡码头及浮码头设计与施工规范》(JTJ294-95)的规定                                                                                                                       | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                 | 16. 有火灾爆炸危险的液体汽车加油加气站物品装卸设施应符合《石油库设计规范》(GB50074-2002)第 6 章的规定                                                                                                        | B  | .....   | 符<br>合      |
|                                 | 17. 汽车加油站应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的规定                                                                                                                         | B  | .....   | 符<br>合      |
| 五<br>仓<br>储<br>建<br>筑<br>要<br>求 | 1. 建筑物经公安消防部门验收合格                                                                                                                                                    | A  | .....   | 符<br>合      |
|                                 | 2. 库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距,甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距,可燃、助燃气体储罐的防火间距,液化石油气储罐的布置和防火间距,易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距,仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距,应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第四章的要求 | B  | .....   | 符<br>合      |
|                                 | 3. 库房门应为铁质或木质外包铁皮,采用外开式。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗户应设铁护栏)                                                                                                                        | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                 | 4. 毒害品、腐蚀性物品库房的耐火等级不低于二级                                                                                                                                             | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |

| 项目                                   | 检 查 内 容                                                                                       | 类别 | 现 场 检 查 | 结 果         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
|                                      | 5. 甲、乙类库房内不准设办公室、休息室。设在丙、丁类库房内的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于 2.5h 的不燃烧隔墙和耐火极限不低于 1h 的楼板分隔开，其出口应直通室外或疏散通道 | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                      | 6. 对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房，应有防护措施。剧毒物品的库房应有机械通风排毒设备                                               | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                      | 7. 库房的采暖、通风和空气调节应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第九章的要求                                             | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                      | 8. 库房采暖应采用水暖，不得使用蒸汽采暖和机械采暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于 0.3m。采暖管道和设备的保温材料应采用非燃烧材料                     | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                      | 9. 石油库应符合《石油库设计规范》（GB50074-2002）的规定                                                           | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
| 六<br>消<br>防<br>与<br>电<br>气<br>设<br>施 | 1. 仓库的消防给水和灭火设备应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第八章的规定                                              | B  | .....   | 符 合         |
|                                      | 2. 仓库的消防设施、器材有专人管理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其它物品                                              | B  | .....   | 符 合         |
|                                      | 3. 危险化学品仓库有报警装置，有供对外报警、联络的通讯设备                                                                | B  | .....   | 符 合         |
|                                      | 4. 仓库应设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火标志                                                                     | B  | .....   | 符 合         |
|                                      | 5. 仓库的电气设备应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006 年版）第十章的规定                                                | B  | .....   | 符 合         |
|                                      | 6. 爆炸和火灾危险场所的电气设备应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定                                                    | B  | .....   | 符 合         |
|                                      | 7. 甲、乙类物品库房设置的电瓶车、铲车是防爆型的                                                                     | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                      | 8. 库房内不准设置移动式照明灯具，不准设置电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器                                            | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                      | 9. 散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，有可燃气体浓度检漏报警仪                                                              | B  | .....   | 不<br>涉<br>及 |
|                                      | 10. 仓库有符合国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）规定的防雷装置                                                 | B  | .....   | 符 合         |
|                                      | 11. 储存甲、乙、丙类物品的储罐、管道及其装卸设施应有符合相应国家标准设计规范规定的防静电措施                                              | B  | .....   | 符 合         |

综上所述：根据实际确定的检查项目、现场检查结果，从 50 个小项的检查结果来看，其中“A”类检查项 12 项，有 2 项不涉及，其余“A”类检查项合格；“B”类检查项 38 项，有 20 项不涉及，其余“B”类检查项合格。评价小结：经现场检查该站加油部分上述项目满足相关规范要求。

表 10-18 主要装置及设施安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容                                                                                                                                                                                    | 依据                                            | 实际情况 | 检查结果 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
| 一  | 储油罐                                                                                                                                                                                        |                                               |      |      |
| 1  | 除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内                                                                                                                                           | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.1.1 条         | ……   | 符合   |
| 2  | 汽油加油站的储油罐应采用卧式油罐                                                                                                                                                                           | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.1.2 条         | ……   | 符合   |
| 3  | 单层钢制油罐、双层钢质油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020 的有关规定执行，并应符合下列规定：<br>1 钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于表 6.1.4 的规定。<br>2 钢质油罐的设计内压不应低于 0.08MPa | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.1.4 条         | ……   | 符合   |
| 4  | 油罐应采用钢质人孔盖                                                                                                                                                                                 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.1.11 条        | ……   | 符合   |
| 5  | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于 0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于 0.9m。钢质油罐的周围应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于 0.3m，外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求                                                                   | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.1.12 条        | ……   | 符合   |
| 6  | 当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施                                                                                                                                                           | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.1.13 条        | ……   | 符合   |
| 7  | 埋地油罐的人孔应设操作井                                                                                                                                                                               | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.1.14 条        | ……   | 符合   |
| 8  | 油罐应采取卸油时的防满溢措施。设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统                                                                                                                                      | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.1.15、6.1.16 条 | ……   | 符合   |
| 9  | 与突然接触的钢质油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022 的油罐规定，且防腐等级不应低于加强级                                                                                                                  | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.1.17 条        | ……   | 符合   |
| 10 | 加油站埋地油罐应采用下列之一的                                                                                                                                                                            | 《汽车加油加气加氢站技                                   | ……   | 符合   |

| 序号 | 检查项目及内容                                                                                                                                                                                                                                              | 依据                                     | 实际情况  | 检查结果 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|
|    | 防渗方式：1 采用双层油罐；2 单层油罐设置防渗罐池。                                                                                                                                                                                                                          | 术标准》GB50156-2021 第 6.5.1 条             |       |      |
| 11 | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。                                                                                                                                                                                                    | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.5.4 条  | ..... | 符合   |
| 12 | 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定：1 双层管道的内层管应符合本标准第 6.3 节的有关规定；2 采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求；3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于 5mm；4 双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通；5 双层管道系统的最低点应设检漏点；6 双层管道坡向检漏点的坡度不应小于 5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现；7 管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.5.5 条  | ..... | 符合   |
| 13 | 双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于 3.5mm。                                                                                                                                                                                               | 《《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.5.6 条 | ..... | 符合   |
| 二  | 加油机及工艺管道系统                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | ..... |      |
| 1  | 加油机不得设在室内。                                                                                                                                                                                                                                           | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.2.1 条  | ..... | 符合   |
| 2  | 加油枪宜采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于 50L/min                                                                                                                                                                                                                    | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.2.2 条  | ..... | 符合   |
| 3  | 加油软管上宜设置安全拉断阀                                                                                                                                                                                                                                        | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.2.3 条  | ..... | 符合   |
| 4  | 以正压（潜油泵）供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭                                                                                                                                                                                                    | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.2.4 条  | ..... | 符合   |
| 5  | 采用一机多油品的加油机时，加油机上放枪位置应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。                                                                                                                                                                                                           | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.2.5 条  | ..... | 符合   |
| 6  | 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式                                                                                                                                                                                                                                 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.1 条  | ..... | 符合   |
| 7  | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸                                                                                                                                                                                                                                      | 《汽车加油加气加氢站技                            | ..... | 符合   |

| 序号 | 检查项目及内容                                                                            | 依据                                      | 实际情况 | 检查结果 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|
|    | 油口。各卸油口及油气回收接口，应有明显的标识                                                             | 术标准》GB50156-2021 第 6.3.2 条              |      |      |
| 8  | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。                                                                   | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.3 条   | ……   | 符合   |
| 9  | 加油站采用卸油油气回收系统时，汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。                                          | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.4 条 1 | ……   | 符合   |
| 10 | 加油站采用卸油油气回收系统时，卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。         | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.4 条 3 | ……   | 符合   |
| 11 | 加油站采用加油油气回收系统时，应采用真空辅助式油气回收系统。                                                     | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.7 条 1 | ……   | 符合   |
| 12 | 加油站采用加油油气回收系统时，汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用 1 根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于 50mm。       | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.7 条 2 | ……   | 符合   |
| 13 | 加油站采用加油油气回收系统时，加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施                                           | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.7 条 3 | ……   | 符合   |
| 14 | 加油站采用加油油气回收系统时，加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为 1.0~1.2。                                      | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.7 条 4 | ……   | 符合   |
| 15 | 加油站采用加油油气回收系统时，在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为 25mm 的球阀及丝堵。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.7 条 5 | ……   | 符合   |
| 16 | 油罐的接合管应为金属材质                                                                       | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.8 条 1 | ……   | 符合   |
| 17 | 油罐的接合管，应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。                                      | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.8 条 2 | ……   | 符合   |
| 18 | 进油管应伸至罐内距罐底 50mm~100mm 处。进油立管的底端应为 45°斜管口或 T 形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。            | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.8 条 3 | ……   | 符合   |
| 19 | 罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底 150mm~200mm。                                       | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.8 条 4 | ……   | 符合   |

| 序号 | 检查项目及内容                                                                               | 依据                                       | 实际情况 | 检查结果 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|
| 20 | 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底 200mm 处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。                | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.8 条 5  | ……   | 符合   |
| 21 | 油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性                                                            | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.8 条 6  | ……   | 符合   |
| 22 | 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接                                                        | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.8 条 7  | ……   | 符合   |
| 23 | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面高度不应小于 4m。沿建(构)筑物的墙上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面 2m 及以上。通气管管口应设置阻火器。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.9 条    | ……   | 符合   |
| 24 | 通气管程度公称直径不应小于 50mm。                                                                   | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.10 条   | ……   | 符合   |
| 25 | 当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为 2kPa~3kPa，工作负压宜为 1.5kPa~2kPa。      | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.11 条   | ……   | 符合   |
| 26 | 油罐通气管道与露出地面的管道，应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163 的无缝钢管。                                  | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.12 条 1 | ……   | 符合   |
| 27 | 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。                                  | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.12 条 2 | ……   | 符合   |
| 28 | 无缝钢管的公称壁厚不应小于 4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。                                                       | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.12 条 3 | ……   | 符合   |
| 29 | 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于 4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接                       | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.12 条 4 | ……   | 符合   |
| 30 | 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于 $10^8\Omega\cdot m$ ，表面电阻率应小于 $10^{10}\Omega$                 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.12 条 5 | ……   |      |
| 31 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实                                  | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.14 条   | ……   | 符合   |
| 32 | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与                                                                       | 《汽车加油加气加氢站技                              | ……   | 符合   |

| 序号 | 检查项目及内容                                                                                                                                                                                                                                              | 依据                                        | 实际情况  | 检查结果 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|
|    | 其无直接关系的建(构)筑物                                                                                                                                                                                                                                        | 术标准》GB50156-2021<br>第 6.3.18 条            |       |      |
| 33 | 埋地钢制管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢制管道外腐蚀控制规范》GB/T21447 的油罐规定                                                                                                                                                                                                 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021<br>第 6.3.20 条 | ..... | 符合   |
| 34 | 加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式：1 采用双层油罐；2 单层油罐设置防渗罐池。                                                                                                                                                                                                           | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021<br>第 6.5.1 条  | ..... | 符合   |
| 35 | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。                                                                                                                                                                                                    | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021<br>第 6.5.4 条  | ..... | 符合   |
| 36 | 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定：1 双层管道的内层管应符合本标准第 6.3 节的有关规定；2 采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求；3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于 5mm；4 双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通；5 双层管道系统的最低点应设检漏点；6 双层管道坡向检漏点的坡度不应小于 5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现；7 管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021<br>第 6.5.5 条  | ..... | 符合   |
| 37 | 双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于 3.5mm。                                                                                                                                                                                               | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.5.6 条     | ..... | 符合   |
| 38 | 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。                                                                                                                                                                                                   | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021<br>第 13.5.1 条 | ..... | 符合   |
| 39 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关：1.在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置；2 在控制室、站长室内或站房收银台等有人员值守的位置。                                                                                                                                                                    | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021<br>第 13.5.2 条 | ..... | 符合   |
| 40 | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。                                                                                                                                                                                                             | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021<br>第 13.5.3 条 | ..... | 符合   |
| 41 | 紧急切断系统应只能手动复位                                                                                                                                                                                                                                        | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021<br>第 13.5.4 条 | ..... | 符合   |

评价小结：该站加油部分安全设施的设计符合相关文件的要求，施工符合设计文件及施工技术标准、规范的要求。该站加油部分采用的主要技术是目前国内为汽车油箱充装汽油的专门场所广泛采用的成熟技术和工艺。采用密闭卸油、密闭加油方式，油罐进行防腐处理，埋地设置，加油机设置有油管防拉断联锁设施及加油枪加油联锁装置。设有通气管及阻火透气帽。

该站加油部分储存经营的汽油由槽罐车负责运输，储存于埋地油罐中，是国内主要采用的运输及储存方式，其运输及储存情况相对安全可靠。该站不涉及危险化工工艺，无大型连续化生产装置。该站汽油储罐属高危储存设施，安装了油罐的液位仪并调试良好，并设置泄漏检测系统，可在线检测油品泄漏情况，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 的要求。

表 10-19 重大生产安全事故隐患判定安全检查表

| 序号 | 检查项目                                                                           | 检查依据                               | 实际情况  | 重大隐患判定结果 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|----------|
| 1  | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。                                            | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》 | ..... | 无        |
| 2  | 特种作业人员未持证上岗。                                                                   |                                    | ..... | 无        |
| 3  | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。                                         |                                    | ..... | 无        |
| 4  | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。                    |                                    | ..... | 无        |
| 5  | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 |                                    | ..... | 无        |
| 6  | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。                                                         |                                    | ..... | 无        |
| 7  | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。                                         |                                    | ..... | 无        |
| 8  | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域。                                    |                                    | ..... | 无        |
| 9  | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。                                                       |                                    | ..... | 无        |

| 序号 | 检查项目                                                                                                               | 检查依据 | 实际情况  | 重大隐患判定结果 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。                                                                                            |      | ..... | 无        |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。                                                                                         |      | ..... | 无        |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。                                                             |      | ..... | 无        |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。                                                                           |      | ..... | 无        |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。                                                                            |      | ..... | 无        |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。                                                                                                 |      | ..... | 无        |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。                                                                          |      | ..... | 无        |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。                                                                                                    |      | ..... | 无        |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。                                                                             |      | ..... | 无        |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 |      | ..... | 无        |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。                                                                        |      | ..... | 无        |

评价小结:经检查分析可知,该该加油部分未涉及国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管三[2017]121号）规定的重大生产安全事故隐患。

表 10-20 首批重点监管危险化学品单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| 序号   | 检查项目                                                                                                        | 检查依据                                                          | 检查情况 | 检查结果 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|
| 1    | 生产、储存、使用、经营、运输重点监管危险化学品的企业，要切实落实安全生产主体责任，对照《措施和原则》，全面排查危险化学品安全管理的漏洞和薄弱环节，及时消除安全隐患，提高安全管理水平。                 | 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号） | ……   | 符合   |
| 2    | 要针对本企业安全生产特点和产品特性，从完善安全监控措施、健全安全生产规章制度和各项操作规程、采用先进技术、加强培训教育、加强个体防护等方面，细化并落实《措施和原则》提出的各项安全措施，提高防范危险化学品事故的能力。 |                                                               | ……   | 符合   |
| 3    | 要按照《措施和原则》提出的应急处置原则，完善本企业危险化学品事故应急预案，配备必要的应急器材，开展应急处置演练和伤员急救培训，提升危险化学品应急处置能力。                               |                                                               | ……   | 符合   |
| 4    | 汽油的储存安全                                                                                                     |                                                               | ……   |      |
| 4.1  | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。                                                                    | 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号） | ……   | 符合   |
| 4.2  | 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。                                                                |                                                               | ……   | 符合   |
| 4.3  | 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。                                                                    |                                                               | ……   | 符合   |
| 4.4  | 油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。                                                                           |                                                               | ……   | 符合   |
| 4.5  | 汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的 1.5 倍以上。                                                           |                                                               | ……   | 符合   |
| 4.6  | 应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。                                                |                                                               | ……   | 符合   |
| 4.7  | 储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。                                                                                     |                                                               | ……   | 符合   |
| 4.8  | 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。                                                                                        |                                                               | ……   | 符合   |
| 4.9  | 运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。                                                                                         |                                                               | ……   | 符合   |
| 4.10 | 采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。                                                                             |                                                               | ……   | 符合   |

评价小结:经检查分析可知，该站经营的汽油属于重点监管危险化学品，站内储罐设置有带高液位事故报警功能的液位监测系统，加油、卸油时控制流速，设置有符合要求的安全警示标准，员工严格按照操作规程进行操作。

该站加油部分针对重点监管危险化学品所采取的安全措施应急处置方案符合《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》(安监总厅管三[2011]142 号)等相关规定的要求。

该站加油部分埋地汽油罐采用防溢流阀并且设置液位计传感器,监测罐内液位,另有双层油罐渗漏在线监测系统和管道渗漏在线监测系统,可在线检测油品泄漏情况。自动控制系统正常运行,符合自动控制技术改造的要求。

表 10-21 公辅工程安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容                                                                          | 依据                                      | 实际情况 | 检查结果 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|
| 一  | 电气装置                                                                             |                                         |      |      |
| 1  | 配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方                                          | 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 第 4.1.1 条       | ……   | 符合   |
| 2  | 落地式配电箱的底部宜抬高，室内宜高出地面 50mm 以上，室外应高出地面 200mm 以上。底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。     | 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 第 4.2.1 条       | ……   | 不符合  |
| 3  | 汽车加油加气加氢站的供电负荷等级可分为三级，信息系统应设不间断供电电源                                              | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.1.1 条  | ……   | 符合   |
| 4  | 汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG 泵房、压缩机间等处均应设应急照明                                       | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.1.3 条  | ……   | 符合   |
| 5  | 加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护                                              | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.1.5 条  | ……   | 符合   |
| 6  | 当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG 和 CNG 管道以及热力管道敷设在同一沟内。            | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.1.6 条  | ……   | 符合   |
| 7  | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的规定               | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.1.7 条  | ……   | 符合   |
| 8  | 电力系统、装置或设备应按规定接地。接地装置应充分利用自然接地极接地，但应校验自然接地极的热稳定性。按用途接地可分为系统接地、保护接地、雷电保护接地和防静电接地。 | 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011 第 3.1.1   | ……   | 符合   |
| 9  | 按有关标准，在规定的设备、场所范围内必须安装剩余电流保护装置。                                                  | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 3955-2017 第 4.5 条 | ……   | 符合   |
| 10 | 钢制油罐、LPG 储罐、LNG 储罐和 CNG 储气瓶组必须进行防雷接地，接地点不应少于两处                                   | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.2.1 条  | ……   | 符合   |
| 11 | 埋地油罐、埋地 LPG 储罐、埋地 LNG 储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地         | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.2.4 条  | ……   | 符合   |

| 序号 | 检查项目及内容                                                                                                                                                                                                                                    | 依据                                       | 实际情况  | 检查结果 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------|
| 12 | 加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置。接地电阻不应大于 $4\Omega$                                                                                                                                                                        | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.2.2 条   | ..... | 符合   |
| 13 | 当加油加气站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时,应采用避雷带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时,宜利用屋面作为接闪器,但应符合下列规定:<br>1 板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。<br>2 金属板下面不应有易燃物品,热镀锌钢板的厚度不应小于 $0.5\text{mm}$ ,铝板的厚度不应小于 $0.65\text{mm}$ ,板的厚度不应小于 $0.7\text{mm}$ 。<br>3 金属板应无绝缘被覆层。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.2.6 条   | ..... | 符合   |
| 14 | 加油加气站的信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时,应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器                                                                                                                                                                                     | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.2.8 条   | ..... | 符合   |
| 15 | 加油加气站的汽油罐车、LPG 罐车和 LNG 罐车卸车场地和 CNG 加气站内的车载储气瓶组的卸车场地,应设卸车或卸气时用的防雷电接地装置,并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪                                                                                                                                            | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.2.11 条  | ..... | 符合   |
| 16 | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时,在非腐蚀环境下可不跨接。                                                                                                                                                                             | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.2.12 条  | ..... | 符合   |
| 17 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于 $100\Omega$                                                                                                                                                                                                               | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.2.15 条  | ..... | 符合   |
| 18 | 油罐车、LPG 罐车、LNG 罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险 1 区。                                                                                                                                                                                    | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.2.16 条  | ..... | 符合   |
| 二  | 消防设施                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | ..... |      |
| 1  | 每 2 台加油机应设置不少于 2 只 $5\text{kg}$ 手提式干粉灭火器或 1 只 $5\text{kg}$ 手提式干粉灭火器和 1 只 $6\text{L}$ 泡沫灭火器。加油机不足 2 台按 2 台计算。                                                                                                                               | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 12.1.1 条 2 | ..... | 符合   |
| 2  | 地下储罐应设 $35\text{kg}$ 推车式干粉灭火器 1 个。当两种介质储罐之间的距离超过 $15\text{m}$ 时,应分别设置                                                                                                                                                                      | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 12.1.1 条 4 | ..... | 符合   |

| 序号 | 检查项目及内容                                                                       | 依据                                       | 实际情况 | 检查结果 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|
| 3  | 一、二级加油站应配置灭火毯 5 块、沙子 2m <sup>3</sup> 。三级加油站应配置灭火毯不少于 2 块、沙子 2m <sup>3</sup> 。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 12.1.1 条 6 | ……   | 符合   |
| 4  | 其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 的有关规定。                               | 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 12.1.2 条   | ……   | 符合   |
| 5  | 设安全标志(如禁火、禁烟；禁用移动通讯工具等)                                                       | 《消防安全标志设置要求》GB15630-1995                 | ……   | 符合   |
| 6  | 加油加气站的车辆及人员进出口处应设置醒目的“进站消防安全须知”标识,明确进入加油加气站的要求和注意事项                           | 《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T3004-2020）第 8.1 条    | ……   | 符合   |
| 7  | 加油岛、加气岛的罩棚支柱醒目位置应设置“严禁烟火”“禁打手机”“停车熄火”标识                                       | 《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T3004-2020）第 8.2 条    | ……   | 符合   |
| 8  | 站房、变配电间、库房、锅炉房等火灾危险区的明显部位应设置“火灾危险区域”等标识                                       | 《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T3004-2020）第 8.3 条    | ……   | 符合   |
| 9  | 站内卫生间墙面上应设置“严禁烟火”“禁止吸烟”标识                                                     | 《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T3004-2020）第 8.4 条    | ……   | 符合   |
| 10 | 油、气运输车辆及车载储气瓶组拖车应划定固定车位并设置明显标识                                                | 《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T3004-2020）第 8.5 条    | ……   | 符合   |
| 11 | 加油加气站的作业区与辅助服务区之间应有明显的界限标识                                                    | 《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T3004-2020）第 8.6 条    | ……   | 符合   |
| 12 | 加油加气站应加强对消防安全标识的维护管理,如有损坏、缺失的,应及时更换                                           | 《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T3004-2020）第 8.7 条    | ……   | 符合   |

公辅工程评价小结:除电源开关的区分标志不全外，其余符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 相关条款的要求。

表 10-22 应急救援预案有效性评价单元安全检查表

| 序号 | 检查内容                                                                                                                                | 依据                          | 实际情况 | 检查结果 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|
| 1  | 生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案,并对应急预案的真实性和实用性负责;各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。                                                            | 生产安全事故应急预案管理办法【2019 年修订】第五条 | ……   | 符合   |
| 2  | 生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。<br>综合应急预案,是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案,是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。<br>专项应急预案,是指生产经营单位为应对某 | 生产安全事故应急预案管理办法【2019 年修订】第六条 | ……   | 符合   |

| 序号 | 检查内容                                                                                                             | 依据                          | 实际情况  | 检查结果 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------|
|    | 一种或者多种类型生产安全事故,或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。<br>现场处置方案,是指生产经营单位根据不同生产安全事故类型,针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。 |                             |       |      |
| 3  | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准,结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点,与相关预案保持衔接,确立本单位的应急预案体系,编制相应的应急预案,并体现自救互救和先期处置等特点。           | 生产安全事故应急预案管理办法【2019年修订】第十二条 | ..... | 符合   |
| 4  | 生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的,应当组织编制综合应急预案。<br>综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。         | 生产安全事故应急预案管理办法【2019年修订】第十三条 | ..... | 符合   |
| 5  | 对于某一种或者多种类型的事故风险,生产经营单位可以编制相应的专项应急预案,或将专项应急预案并入综合应急预案。<br>专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。                        | 生产安全事故应急预案管理办法【2019年修订】第十四条 | ..... | 符合   |
| 6  | 对于危险性较大的场所、装置或者设施,生产经营单位应当编制现场处置方案。<br>现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。<br>事故风险单一、危险性小的生产经营单位,可以只编制现场处置方案。       | 生产安全事故应急预案管理办法【2019年修订】第十五条 | ..... | 符合   |
| 7  | 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时,应当及时更新,确保准确有效。                               | 生产安全事故应急预案管理办法【2019年修订】第十六条 | ..... | 符合   |
| 8  | 生产经营单位组织应急预案编制过程中,应当根据法律、法规、规章的规定或者实际需要,征求相关应急救援队伍、公民、法人或者其他组织的意见。                                               | 生产安全事故应急预案管理办法【2019年修订】第十七条 | ..... | 符合   |
| 9  | 生产经营单位编制的各类应急预案之间应当相互衔接,并与相关人民政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位的应急预案相衔接。                                                     | 生产安全事故应急预案管理办法【2019年修订】第十八条 | ..... | 符合   |
| 10 | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上,针对工作场所、岗位的特点,编制简明、实用、有效的应急处置卡。<br>应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施,以及相关联络人员和联系方式,便于从业人员携带。         | 生产安全事故应急预案管理办法【2019年修订】第十九条 | ..... | 符合   |
| 11 | 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营(带储存设施的,下同)、储存、运输企业,以及使用危险化学品达到                                                      | 生产安全事故应急预案管理办法【2019年修       | ..... | 符合   |

| 序号 | 检查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 依据                            | 实际情况  | 检查结果 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------|
|    | 国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位,应当对本单位编制的应急预案进行评审,并形成书面评审纪要。<br>前款规定以外的其他生产经营单位可以根据自身需要,对本单位编制的应急预案进行论证。                                                                                                                                                                                             | 订】第二十一条                       |       |      |
| 12 | 参加应急预案评审的人员应当包括有关安全生产及应急管理方面的专家。                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生产安全事故应急预案管理办法【2019 年修订】第二十二條 | ..... | 符合   |
| 13 | 应急预案的评审或者论证应当注重基本要素的完整性、组织体系的合理性、应急处置程序和措施的针对性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。                                                                                                                                                                                                                                         | 生产安全事故应急预案管理办法【2019 年修订】第二十三條 | ..... | 符合   |
| 14 | 生产经营单位的应急预案经评审或者论证后,由本单位主要负责人签署,向本单位从业人员公布,并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。<br>事故风险可能影响周边其他单位、人员的,生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。                                                                                                                                                                        | 生产安全事故应急预案管理办法【2019 年修订】第二十四條 | ..... | 符合   |
| 15 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位,矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位,以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位,应当在应急预案公布之日起 20 个工作日内,按照分级属地原则,向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案,并依法向社会公布。<br>前款所列单位属于中央企业的,其总部(上市公司)的应急预案,报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案,并抄送应急管理部;其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案,并抄送同级人民政府应急管理部门。 | 生产安全事故应急预案管理办法【2019 年修订】第二十六條 | ..... | 符合   |
| 16 | 第二十七条 生产经营单位申报应急预案备案,应当提交下列材料:<br>(一) 应急预案备案申报表;<br>(二) 本办法第二十一条所列单位,应当提供应急预案评审意见;<br>(三) 应急预案电子文档;<br>(四) 风险评估结果和应急资源调查清单。                                                                                                                                                                                    | 生产安全事故应急预案管理办法【2019 年修订】      | ..... | 符合   |

| 序号 | 检查内容                                                                                                                                                                                                                                             | 依据                           | 实际情况  | 检查结果 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|
| 17 | 各级人民政府应急管理部门、各类生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育,普及生产安全事故避险、自救和互救知识,提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。                                                                                                                                                             | 生产安全事故应急预案管理办法【2019年修订】第三十条  | ..... | 符合   |
| 18 | 各级人民政府应急管理部门应当将本部门应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划,并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。<br>生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动,使有关人员了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急处置程序和措施。<br>应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。                                         | 生产安全事故应急预案管理办法【2019年修订】第三十一条 | ..... | 符合   |
| 19 | 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位事故风险特点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。<br>易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位,矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位,以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位,应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练,并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。           | 生产安全事故应急预案管理办法【2019年修订】第三十三条 | ..... | 符合   |
| 20 | 应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。                                                                                                                                                                           | 生产安全事故应急预案管理办法【2019年修订】第三十四条 | ..... | 符合   |
| 21 | 应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度,对预案内容的针对性和实用性进行分析,并对应急预案是否需要修订作出结论。<br>矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位,应当每三年进行一次应急预案评估。<br>应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加,必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。 | 生产安全事故应急预案管理办法【2019年修订】第三十五条 | ..... | 符合   |
| 22 | 有下列情形之一的,应急预案应当及时修订并归档:<br>(一)依据的法律、法规、规章、标准及上                                                                                                                                                                                                   | 生产安全事故应急预案管理办法【2019年修        | ..... | 符合   |

| 序号 | 检查内容                                                                                                                                                 | 依据                            | 实际情况  | 检查结果 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------|
|    | 位预案中的有关规定发生重大变化的；<br>(二) 应急指挥机构及其职责发生调整的；<br>(三) 安全生产面临的风险发生重大变化的；<br>(四) 重要应急资源发生重大变化的；<br>(五) 在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；<br>(六) 编制单位认为应当修订的其他情况。 | 订】第三十六条                       |       |      |
| 23 | 应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照本办法规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。该项目的应急预案应该纳入企业的原有应急预案体系                                      | 生产安全事故应急预案管理办法【2019 年修订】第三十七条 | ..... | 符合   |
| 24 | 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。                                                             | 生产安全事故应急预案管理办法【2019 年修订】第三十八条 | ..... | 符合   |
| 25 | 生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。                                                      | 生产安全事故应急预案管理办法【2019 年修订】第三十九条 | ..... | 不涉及  |
| 26 | 生产安全事故应急处置和应急救援结束后，事故发生单位应当对应急预案实施情况进行总结评估。                                                                                                          | 生产安全事故应急预案管理办法【2019 年修订】第四十条  | ..... | 不涉及  |

小结：采用安全检查表对该项目的应急预案情况进行检查、评价，符合要求。

表 10-23 安全管理和从业人员条件方面符合性评价单元安全检查表

| 序号  | 检查项目及内容                                                        | 依据                  | 实际情况  | 检查结果 |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|
| 1   | 人员管理                                                           |                     |       |      |
| 1.1 | 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责 | 《中华人民共和国安全生产法》第五条   | ..... | 符合   |
| 1.2 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 | ..... | 符合   |
| 2   | 安全培训                                                           |                     | ..... |      |
| 2.1 | 主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。                   | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 | ..... | 符合   |

| 序号    | 检查项目及内容                                                                                                                              | 依据                          | 实际情况  | 检查结果 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------|
| 2.2   | 安全生产管理人员应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。                                                                                      | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条         | ..... | 符合   |
| 2.3   | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条         | ..... | 符合   |
| 3     | 安全管理                                                                                                                                 |                             | ..... |      |
| 3.1   | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用                                                                             | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条         | ..... | 符合   |
| 3.2   | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施                                                     | 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条         | ..... | 符合   |
| 3.3   | 全员安全生产责任制                                                                                                                            | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一、二十二、二十五条 | ..... | /    |
|       | 主要负责人安全生产责任制                                                                                                                         |                             | ..... | 符合   |
| 3.3.1 | 站长岗位职责                                                                                                                               |                             | ..... | 符合   |
| 3.3.2 | 安全管理员岗位职责                                                                                                                            |                             | ..... | 符合   |
| 3.3.3 | 开票员岗位职责                                                                                                                              |                             | ..... | 符合   |
| 3.3.4 | 计量员岗位职责                                                                                                                              |                             | ..... | 符合   |
| 3.3.5 | 加油员岗位职责                                                                                                                              |                             | ..... | 符合   |
| 3.3.6 | 卸油员岗位职责                                                                                                                              |                             | ..... | 符合   |
| 3.3.7 | 设备管理员岗位职责                                                                                                                            |                             | ..... | 符合   |
| 3.3.8 | 保管员岗位职责                                                                                                                              |                             | ..... | 符合   |
| 3.3.9 | 班长岗位职责                                                                                                                               |                             | ..... | 符合   |
| 3.4   | 安全生产规章制度                                                                                                                             | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条         | ..... | /    |
| 3.4.1 | 安全教育培训制度                                                                                                                             |                             | ..... | 符合   |
| 3.4.2 | 安全检查管理制度                                                                                                                             |                             | ..... | 符合   |
| 3.4.3 | 消防管理制度                                                                                                                               |                             | ..... | 符合   |
| 3.4.4 | 安全用电、用火管理制度                                                                                                                          |                             | ..... | 符合   |
| 3.4.5 | 电器、设备管理制度                                                                                                                            |                             | ..... | 符合   |
| 3.4.6 | 加油站值班制度                                                                                                                              |                             | ..... | 符合   |
| 3.5   | 安全操作规程                                                                                                                               |                             | ..... | /    |
| 3.5.1 | 接卸油操作规程                                                                                                                              |                             | ..... | 符合   |
| 3.5.2 | 配电操作规程                                                                                                                               |                             | ..... | 符合   |
| 3.5.3 | 加油操作规程                                                                                                                               |                             | ..... | 符合   |
| 3.5.4 | 计量操作规程                                                                                                                               |                             | ..... | 符合   |
| 3.6   | 安全管理台账                                                                                                                               | 《中华人民共和国安全生产法》              | ..... | 符合   |
| 3.6.1 | 安全教育台帐                                                                                                                               |                             | ..... | 符合   |
| 3.6.2 | 安全检查台帐                                                                                                                               |                             | ..... | 符合   |
| 3.6.3 | 隐患治理台帐                                                                                                                               |                             | ..... | 符合   |

| 序号    | 检查项目及内容     | 依据 | 实际情况  | 检查结果 |
|-------|-------------|----|-------|------|
| 3.6.4 | 事故管理台帐      |    | ..... | 符合   |
| 3.6.5 | 设备检修与维护管理台帐 |    | ..... | 符合   |

评价小结：该站在人员管理方面比较规范，制定了较为完善的责任制、安全生产管理制度、操作规程等。主要负责人和安全管理人員已取得了安全合格证。

表 10-24 申领危险化学品经营许可证条件评价表

| 序号 | 检查项目及内容                                                                                                                                       | 依据                  | 实际情况  | 检查结果 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|
| 1  | 从事危险化学品经营的单位（以下统称申请人）应当依法登记注册为企业                                                                                                              | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | ..... | 符合   |
| 2  | 经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范(2018 版)》（GB50016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156）、《石油库设计规范》（GB50074）等相关国家标准、行业标准的规定                | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | ..... | 符合   |
| 3  | 企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格； | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | ..... | 符合   |
| 4  | 有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程                                                                                                                           | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | ..... | 符合   |
| 5  | 有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备                                                                                                           | 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 | ..... | 符合   |
| 6  | 储存设施与相关场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和标准的规定                                                                                                          | 《危险化学品经营许可证管理办法》第八条 | ..... | 符合   |
| 7  | 依照有关规定进行安全评价，安全评价报告符合《危险化学品经营企业安全评价细则》的要求；                                                                                                    | 《危险化学品经营许可证管理办法》第八条 | ..... | 符合   |
| 8  | 符合《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《常用危险化学品贮存通则》（GB15603）的相关规定。                                                                             | 《危险化学品经营许可证管理办法》第八条 | ..... | 符合   |

该站符合《危险化学品经营许可证管理办法》所规定的申领危险化学品经营许可证条件的各项要求，具备颁发危险化学品经营许可证的条件。

## **10.2.2 定量分析危险、有害程度的过程**

### **10.2.2.1 事故树分析**

事故树分析是一种既能定性又能定量的逻辑演绎评价方法，是从结果到原因描绘事故发生的有向逻辑树，在逻辑树中相关原因事件之间用逻辑门连接，构成逻辑树图，为判明事故发生的途径及事故因素之间的关系提供一种最形象、最简洁的表达形式。

由于储罐区、加油区是进行油品接卸、销售的区域，人员和车辆往来频繁，各种危险、有害因素大量聚集，是站区内最危险的部位，极易发生油品燃爆事故，针对卸油、加油操作和设备装置的一些危险、有害因素，采用事故树分析法对油罐区和加油区进行分析评价，找出发生燃爆事故的主要因素，便于针对性地提出安全对策措施，最大限度地避免事故的发生。

#### **1) 储罐区的火灾、爆炸事故树分析**

储罐区的火灾、爆炸事故树见下图：

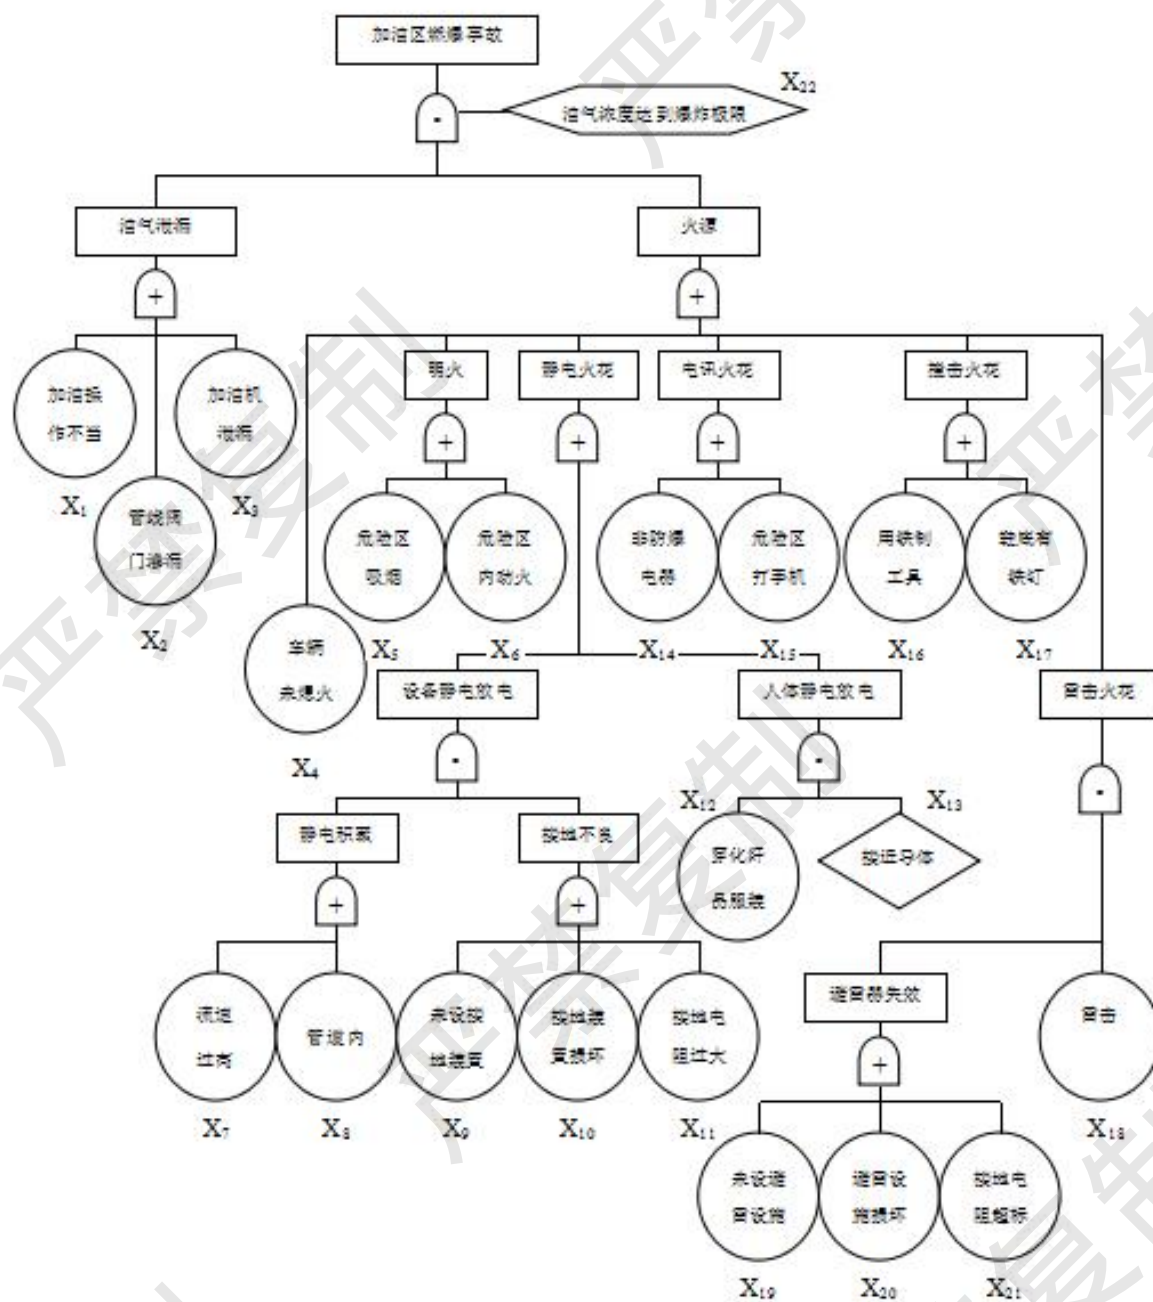


图 10-1 储罐区火灾、爆炸事故树

通过上图，得出结构函数式：

$$T = ABa$$

$$= aX8X1 + aX8X2 + aX8X3 + aX8X4 + aX8X5 + aX8X6X7 + aX9X1 + aX9X2 + aX9X3 + aX9X4 + aX9X5 + aX9X6X7 + aX10X1 + aX10X2 + aX10X3 + aX10X4 + aX10X5 + aX10X6X7 + aX11X1 + aX11X2 + aX11X3 + aX11X4 + aX11X5 + aX11X6X7 + aX12X1 + aX12X2 + aX12X3 + aX12X4 + aX12X5 + aX12X6X7$$

最小割集

通过分析该事故树 12 个基本事件，可以得出下列 30 个最小的割集：

$$K1=\{a, X8, X1\}、K2=\{a, X8, X2\}、K3=\{a, X8, X3\}、K4=\{a, X8, X4\} \\ K5=\{a, X8, X5\}、K6=\{a, X8, X6, X7\}、K7=\{a, X9, X1\}、K8=\{a, X9, X2\}、 \\ K9=\{a, X9, X3\}、K10=\{a, X9, X4\}、K11=\{a, X9, X5\}$$

$$K12=\{a, X9, X6, X7\}、K13=\{a, X10, X1\}、K14=\{a, X10, X2\}$$

$$K15=\{a, X10, X3\}、K16=\{a, X10, X4\}、K17=\{a, X10, X5\}$$

$$K18=\{a, X10, X6, X7\}、K19=\{a, X11, X1\}、K20=\{a, X11, X2\}$$

$$K21=\{a, X11, X3\}、K22=\{a, X11, X4\}、K23=\{a, X11, X5\}$$

$$K24=\{a, X11, X6, X7\}、K25=\{a, X12, X1\}、K26=\{a, X12, X2\}$$

$$K27=\{a, X12, X3\}、K28=\{a, X12, X4\}、K29=\{a, X12, X5\}$$

$$K30=\{a, X12, X6, X7\}$$

结构重要度分析

根据以上结果，运用结构重要度近似判别式，可以计算出 12 个基本事件和 1 个条件事件的结构重要度系数，计算结果如下：

由于条件事件 a 存在于每个割集中，因此其结构重要度系数  $I\Phi(a)$  最大；事件 X8、X9、X10、X11、X12 是 5 个 3 阶割集和 1 个 4 阶割集中的事件，其结构重要度系数  $I\Phi(8)$ 、 $I\Phi(9)$ 、 $I\Phi(10)$ 、 $I\Phi(11)$ 、 $I\Phi(12)$  相等；

事件 X1、X2、X3、X4、X5 是 5 个 3 阶割集中的事件，其结构重要度系数  $I\Phi(1)$ 、 $I\Phi(2)$ 、 $I\Phi(3)$ 、 $I\Phi(4)$ 、 $I\Phi(5)$  相等；

事件 X6、X7 是 5 个 4 阶割集中的事件，其结构重要度系数  $I\Phi(6)$ 、 $I\Phi(7)$  相等；

由此得出结构重要度顺序：

$$I\Phi(a) > I\Phi(8) = I\Phi(9) = I\Phi(10) = I\Phi(11) = I\Phi(12) > I\Phi(1) = I\Phi(2) \\ = I\Phi(3) = I\Phi(4) = I\Phi(5) > I\Phi(6) = I\Phi(7)$$

由上图事故树分析可知，火源与达到爆炸极限的混合油气构成了油罐区燃爆事故发生的要素。条件事件 a（达到爆炸极限浓度）结构重要系数最大，是燃爆事故发生的最重要条件，这就要求采取针对措施，如在储罐附近安装可燃气体报警装置，对混合气浓度进行监测，一旦接近危险浓度即行报警，使管理人员立刻采取预防措施，可避免事故发生。构成油品泄漏的基本事件结构重要度次之，由此可知，油罐的密封是否良好在防止燃爆事故发生中占据着十分重要的地位。另外，加强油罐区安全管理、严禁吸烟和动用明火、防止铁器撞击、防止产生静电火花、定期委托相关单位对防雷、防静电接地装置进行检测等，也是防止储罐区燃爆事故发生的可行的方法。

## 2) 加油区的火灾、爆炸事故树分析

加油区的火灾、爆炸事故树分析下图。

对事故树进行分析, 得到 10 个最小径集:

$$P_2 = \{X_1 X_2 X_3\}$$
$$P4=\{X4X5X6X7X8X13X14X15X16X17X18\}$$

$$P5=\{X4X5X6X7X8X12X14X15X16X17X19X20X21\}$$

$$P6=\{X4X5X6X7X8X13X14X15X16X17X19X20X21\}$$

$$P7=\{X4X5X6X9X10X11X12X14X15X16X17X18\}$$

$$P8=\{X4X5X6X9X10X11X13X14X15X16X17X18\}$$

$$P9=\{X4X5X6X9X10X11X12X14X15X16X17X19X20X21\}$$

$$P10=\{X4X5X6X9X10X11X13X14X15X16X17X19X20X21\}$$

根据判别结构重要度近似方法，可得：

$$\varphi(22) > \varphi(1) = \varphi(2) = \varphi(3) > \varphi(4) = \varphi(5) = \varphi(6) = \varphi(14) = \varphi(15) = \varphi(16) = \varphi(17) > \varphi(18) > \varphi(7) = \varphi(8) > \varphi(12) = \varphi(13) > \varphi(9) = \varphi(10) = \varphi(11) > \varphi(19) = \varphi(20) = \varphi(21)$$

由上图事故树分析可知，火源与泄露达到燃爆极限的油气构成了站内燃爆事故发生的要素。基本事件 X22（油气浓度达到爆炸极限）是单事件的最小径集，其结构重要系数最大，使站内燃爆事故发生的最重要条件。对此，必须采取针对措施，如采用可燃气体报警装置对可燃气体浓度进行监测，一旦接近危险极限，触发报警，使现场操作人员可立即采取有效控制措施，加强通风排气降低可燃气体浓度，以消除事故产生的因素。另外，加强对站场的安全管理及监测、严格加油机安全操作规程、控制可能的一切火源、对防雷、防静电接地装置定期委托相关单位进行检测、加油区内的电气设备符合防火防爆要求等，也是防止加油区燃爆事故发生的可行的方法。

#### 10.2.2.2 事故后果模拟过程

汽油泄漏后，蒸汽扩散与空气形成混合物可能会发生爆炸。

##### 1.火灾事故需要的时间

汽油、柴油泄漏后遇到火源引起火灾的时间几乎为 0。

##### 2.爆炸事故需要的时间

该站涉及汽油、柴油均属于危险化学品，因为汽油的爆炸下限很小，发生事故的可能性大，所以本次评价以汽油为主。若汽油发生泄漏时在一定的区域内扩散，其蒸汽与空气混合形成爆炸性混合物，遇到火源可能会造成爆炸事故。

假定加油枪发生泄漏，则在泄漏点半径 5m 范围内汽油蒸汽达到爆炸下限的时间见下表。

表 10-25 汽油泄漏达到爆炸下限所需时间

| 物 质 | 假定蒸发气体<br>扩散半径 (m) | 爆炸下限 | 蒸汽扩散速率<br>(kg/s) 时 | 达到爆炸下限值所需时间 T (s) |
|-----|--------------------|------|--------------------|-------------------|
| 汽油  | 5                  | 1.3% | 0.025              | 181.3             |

### 3. 出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围

汽油泄漏后，蒸汽扩散与空气形成混合物可能会发生爆炸，由于汽油所占比例较大，本次评价以汽油为主。

#### (1) 液体泄漏模型

以加油机枪损坏造成加油管泄漏为对象，进行液体泄漏模拟。则其泄漏速度假设为加油机的最大加油速度为 60L/min、泄漏时间为 30s。

如果泄漏的液体已达到人工边界，则液池面积即为人工边界围成的面积。如果泄漏的液体未达到人工边界，则可假设液体的泄漏点为中心成扁圆柱形在光滑平面上扩散，这时液池半径  $r$  用下式计算：

瞬时泄漏（时间不超过 30s）时：

$$r = \left( \frac{8gm}{\pi\rho} \right)^{\frac{\sqrt{t}}{4}}$$

式中  $r$ ——液池半径，m；

$m$ ——泄漏的液体质量，kg；

$g$ ——重力加速度， $g=9.8\text{m/s}^2$

$t$ ——泄漏时间。S。

泄漏速度为 60L/min、泄漏时间为 30s，得出液池半径  $r=0.67\text{m}$ 。

#### (2) 蒸发速率

质量蒸发：当地面传热停止时，热量蒸发终了，转而由液池表面之上气流运动使液体蒸发称为质量蒸发。蒸发速度  $Q$  为：

$$Q = \left( \frac{8gm}{\pi\rho} \right)^{\frac{\sqrt{t}}{4}}$$

式中  $\alpha$ ——分子扩散系数， $\text{m}^2/\text{s}$

Sh——舍伍德系数；

A——液池面积， $m^2$

L——液池长度，m；由此计算出蒸发速率  $K=0.025kg/s$

### （3）爆炸性气体扩散

假定泄漏汽油挥发成气体，假设爆炸性气体以半球状向空中扩散，形成的爆炸性气体区域。

假定泄漏半径为  $R$ ，泄漏以半球形泄漏，爆炸下限值为  $V$ ，则达到爆炸下限值时所需爆炸性气体的泄漏量  $M$  为：

$$M = \frac{4}{3}\pi \times R^3 \times 0.5 \times V$$

式中： $M$  为气体泄漏量( $m^3$ )， $V$  为气体的爆炸下限(%)

由气体或液体泄漏模型得气体或液体的泄漏速度  $Q_0$ ，假设泄漏液体汽化率为  $K$ ，气态物质在空气中的扩散速度为  $1m/s$ ，则造成火灾、爆炸事故所需要的时间  $T$  为：

$$T = M / (Q_0 \times K) + R / 60 \text{ (s)}$$

各爆炸性气体达到爆炸下限的时间见表。


表 10-26 爆炸性气体达到爆炸下限所需时间

| 物质 | 假定蒸发气体<br>扩散半径 (m) | 爆炸下限 | 蒸汽扩散速率<br>(kg/s) | 达到爆炸下限值所需时间 T(s) |
|----|--------------------|------|------------------|------------------|
| 汽油 | 5                  | 1.3% | 0.025            | 181.3            |

### 3.爆炸伤害模型

该站油罐区设置在加油区：有……。

汽油主要成分为辛烷，汽油爆炸是以汽油蒸汽与储罐中空气进行蒸汽爆炸计算得出：



以  $30m^3$  储罐中有约  $5m^3$  的空气和数升的汽油进行计算， $5m^3$  的空气约有 1050L 的氧气，其摩尔数为  $1050L / (22.4L/mol) = 46.88mol$ ，计算得出大约有 4.688mol 的汽油参加蒸汽云爆炸。

汽油罐发生爆炸时放出的能量与氧气量以及汽油的放热性有关：

$$W_{TNT}=m \cdot H_c/q_{TNT}$$

式中：  $W_{TNT}$ ： TNT 当量为 kg；

$m$ ： 油的摩尔数， mol；

$H_c$ ： 油品的最大发热量， 5445.3kJ/mol；

$q_{TNT}$ ： TNT 爆炸时所释放出的能量，一般取其平均值 4500kJ/kg。

故：  $W_{TNT}=4.688 \times 5445.3/4500=5.67\text{kg}$

#### 4. G·M 莱克霍夫计算公式

G·M 莱克霍夫经过沙质粘地中实验得出的冲出波超压与距离之间关系式为：

$$R = (8W_{TNT}/P')^{1/3}$$

式中  $P' = 10P$ ,  $P$  为爆炸冲击波超压， kgf/cm<sup>2</sup>；  $R$ ： 爆炸中心到所研究点的距离， m；  $W_{TNT}$  当量为 kg。

利用此公式可得到任意距离处的冲击波超压。

将  $P=0.02$  代入上式计算，  $R=(8 \times 5.67/0.2)^{1/3}=6.1\text{m}$

#### 5.爆炸危害效应

发生爆炸时形成强大的冲击波，冲击波的超压可造成人员伤亡和建筑物破坏。下表中列出了不同冲击波超压下人员的伤害程度以及利用莱克霍夫关系式得到的距离。

表 10-27 冲击波超压对人体的伤害作用

| 超压 $P/\text{MPa}$ | 伤害作用      | 伤害距离 (m)  | 超压 $P_0/\text{MPa}$ | 伤害作用      | 伤害距离 (m)  |
|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| 0.02~0.03         | 轻微作用      | 6.1~5.33  | 0.05~0.10           | 听觉器官损伤或骨折 | 4.49~3.57 |
| 0.03~0.05         | 内脏严重损伤或死亡 | 5.33~4.49 | >0.1                | 大部分人员死亡   | <3.57     |

根据上表可知，当超压小于 0.02MPa 时，人员才方能免于损伤，此时的安全距离为 6.1m。

## 10.3 安全评价依据

### 10.3.1 法律、法规、部门规章

1) 《中华人民共和国安全生产法（修订）》（中华人民共和国主席令第八十八号，2021 年 9 月 1 日起施行）；

2) 《中华人民共和国防震减灾法(修订)》中华人民共和国主席令第七号，2009 年 5 月 1 日起施行；

3) 《中华人民共和国气象法》中华人民共和国主席令第十四号，2009 年 8 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会《关于修改部分法律的决定》第一次修正，2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》第二次修正，2016 年 11 月 7 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国对外贸易法〉等十二部法律的决定》第三次修正；

4) 《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第六号，2008 年 10 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订，2019 年 4 月 23 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正；2021 年 4 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律；

5) 《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第二十八号，2009 年 8 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》第一次修正，2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正)；

6) 《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第四十八号，2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议第二次修正，2017 年 11 月 4 日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第三次修正，2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等

七部法律的决定》第四次修订);

7) 《工伤保险条例》(修订)国务院第 586 号令, 2011 年 1 月 1 日起施行;

8) 《生产安全事故应急条例》国务院令第 708 号, 2019 年 4 月 1 日起施行;

9) 《危险化学品安全管理条例》国务院令第 591 号, 2011 年 12 月 1 日起施行, 2013 年 12 月 4 日由《国务院关于修改部分行政法规的决定》(国务院令第 645 号)修改。

10) 《防雷减灾管理办法》中国气象局[2013]第 24 号令, 2013 年 6 月 1 日起施行;

11) 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》安监总局第 45 号令, 2012 年 4 月 1 日起施行, 2015 年 5 月 27 日由《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》(原安监总局第 79 号令)修改;

12) 《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)>的通知》原安监总管三[2017]121 号;

13) 《危险化学品经营许可证管理办法》(2012 年 7 月 17 日原国家安全监管总局令第 55 号公布, 根据 2015 年 5 月 27 日原国家安全监管总局令第 79 号修正);

14) 《生产经营单位安全培训规定》原国家安全生产监督管理总局令第 3 号, 2006 年 3 月 1 日施行, 2013 年经原国家安全生产监督管理总局令第 63 号修改, 2013 年 8 月 29 日起施行, 2015 年 5 月 29 日由《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》(原安监总局第 80 号令)第二次修订;

15) 《生产安全事故应急预案管理办法》原国家安监总令第 88 号, 自 2016 年 7 月 1 日, 根据 2019 年 7 月 11 日应急管理部令第 2 号修订;

16) 《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》原安监总危化[2007]255 号;

17) 《调整<危险化学品目录(2015 版)>》应急管理部等十部门, 2022 年公告第 8 号, 2022 年 10 月 13 日;

- 18) 《应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）》涉及柴油部分内容的通知》应急管理部办公厅，2022 年 11 月 28 日
- 19) 《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》应急厅函〔2022〕317 号
- 20) 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）的通知》（原安监总厅管三〔2015〕80 号）；
- 21) 《特别管控危险化学品目录(第一版)》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020 年第 3 号；
- 22) 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2011〕95 号）；
- 23) 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》原安监总厅管三〔2011〕142 号；
- 24) 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12 号）；
- 25) 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（原安监总管三〔2009〕116 号）；
- 26) 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（原安监总管三〔2013〕3 号）；
- 27) 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》财资〔2022〕136 号；
- 28) 《安徽省安全生产条例》（安徽省十四届人大常委会第九次会议通过（2024 年修订）
- 29) 《关于印发危险化学品非煤矿山建设项目安全设施“三同时”暂行规定的通知》（原皖安监法〔2015〕29 号）
- 30) ) 《关于贯彻实施<危险化学品建设项目安全监督管理办法>的意见》（原皖安监三〔2012〕34 号）

### 10.3.2 技术标准

- 1) 《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021;
- 2) 《安全评价通则》 AQ 8001-2007;
- 3) 《安全验收评价导则》 AQ 8003-2007;
- 4) 《建筑设计防火规范(2018 版)》 GB50016-2014;
- 5) 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005;
- 6) 《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB50444-2008;
- 7) 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010;
- 8) 《建筑物防雷装置检测技术规范》 GB/T21431-2015;
- 9) 《建筑抗震设计规范(2016 版)》 GB50011-2010;
- 10) 《石油化工建(构)筑物抗震设防分类标准》 GB50453-2008;
- 11) 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009;
- 12) 《低压配电设计规范》 GB50054-2011;
- 16) 《建筑照明设计标准》 GB50034-2024;
- 17) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2018;
- 18) 《爆炸性环境第一部分：设备通用要求》 GB3836.1-2010;
- 19) 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014;
- 20) 《液体石油产品静电安全规程》 GB13348-2009;
- 21) 《危险化学品重大危险源辨识》 GB18218-2018;
- 22) 《化学品分类和标签规范 第 7 部分 易燃液体》 GB30000.7-2013;
- 23) 《化学品分类和危险性公示通则》 GB13690-2009;
- 24) 《危险货物品名表》 GB12268-2012;
- 25) 《化学品安全标签编写规定》 GB15258-2009;
- 26) 《危险货物包装标志》 GB190-2009;
- 27) 《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》 GB/T16483-2008;
- 28) 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 GB7231-2003;
- 29) 《消防安全标志设置要求》 GB15630-1995;
- 30) 《安全标志及其使用导则》 GB2894-2008;

- 31) 《安全色》 GB2893-2008;
- 32) 《个体防护装备配备规范第 2 部分：石油、化工、天然气》 GB39800.2-2020;
- 33) 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T 29639-2020;
- 34) 《化学品生产单位特殊作业安全规范》 GB30871-2022;
- 35) 《防止静电事故通用导则》 GB12158-2006
- 36) 《危险场所电气防爆安全规范》 AQ3009-2007;
- 37) 《危险化学品储罐区作业安全通则》 AQ3018-2008;
- 38) 《企业职工伤亡事故分类标准》 GB6441-1986;
- 39) 《加油站作业安全规范》 AQ3010-2022;
- 40) 《生产过程危险有害因素分类与代码》 GB/T13861-2022;
- 41) 《加油加气站视频安防监控系统技术要求》 AQ/T3050-2013;
- 42) 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017;

### 10.3.3 其它依据

- (1) 安全评价委托书;
- (2) 企业所提供的其它技术资料等。

## 10.4 报告的其他附件材料

- 1、安全评价委托书
- 2、营业执照和委托运营协议、项目备案表
- 3、不动产权证书
- 4、规划许可证
- 5、建设用地规划许可证
- 6、商务局批复文件
- 7、安全条件备案告知书、安全设施设计备案告知书
- 8、企业名称变更登记通知书
- 9、设计单位、施工单位资质证书、监理单位资质
- 10、隐蔽工程照片
- 11、竣工验收报告
- 12、监理总结
- 13、施工报告
- 14、试生产批复和相关文件
- 15、设计变更说明
- 16、消防验收意见
- 17、防雷检测报告
- 18、管道施压试漏记录
- 19、油罐、加油机产品合格证书
- 20、主要负责人和安全管理证书
- 21、应急预案登记表、演练照片
- 22、安全管理资料（选取部分）
- 23、安全责任险缴费记录
- 24、试生产总结
- 25、专家验收评审意见
- 26、报告修改说明和整改照片
- 27、站场周边环境示意图和总平面布置图